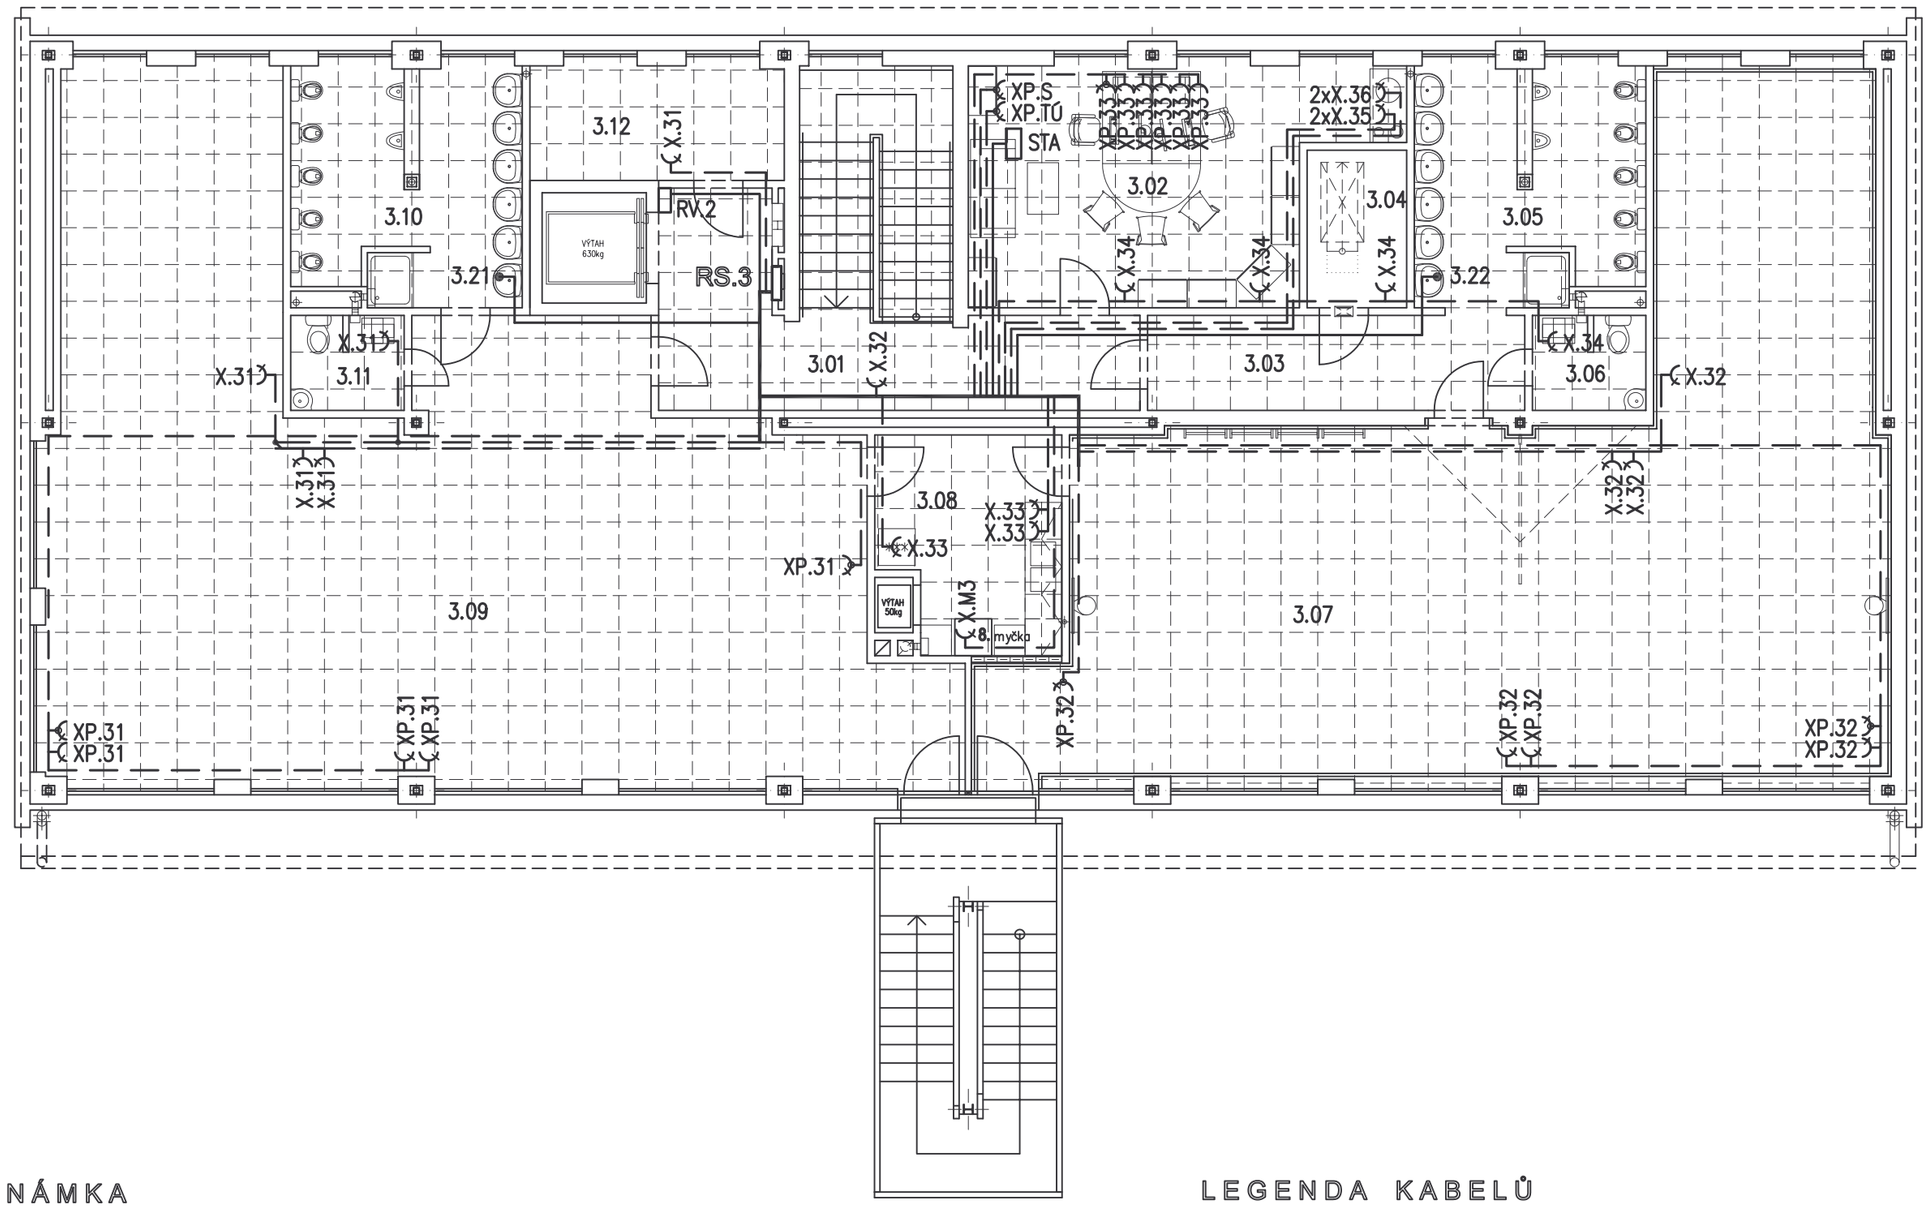

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLOCHA [m²]	PROSTORY ČSN 332000-3	OSVĚTLENÍ (ČSN 12464-1) REF.ČÍSLO	INTENZITA
3.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	26,09	NORMÁLNÍ	1.1.1, 6.2.18	100 lx / 150 lx
3.02	KANCELÁŘ ŘEDITELKY	23,99	NORMÁLNÍ+ZÓNY	6.2.18	500 lx
3.03	CHODBA	9,53	NORMÁLNÍ	1.1.1	100 lx
3.04	SKLAD HRAČEK	4,18	NORMÁLNÍ	6.2.23	100 lx
3.05	UMYVÁRNA, WC-DĚTI	14,12	NORMÁLNÍ+ZÓNY	1.2.4	200 lx
3.06	WC-UČITELKY, VÝLEVKA	2,81	NORMÁLNÍ+ZÓNY	1.2.4	200 lx
3.07	HERNA-VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST	103,41	NORMÁLNÍ	6.1.1,2,3	300 lx
3.08	PŘÍPRAVNA	9,93	NORMÁLNÍ+ZÓNY	2.7.2	300 lx
3.09	PRACOVNA, HERNA, LEHÁRNA	111,57	NORMÁLNÍ	6.1.1,2,3	300 lx
3.10	UMYVÁRNA, WC-DĚTI	14,12	NORMÁLNÍ+ZÓNY	1.2.4	200 lx
3.11	WC-UČITELKY, VÝLEVKA	2,81	NORMÁLNÍ+ZÓNY	1.2.4	200 lx
3.12	SKLAD HRAČEK	8,10	NORMÁLNÍ	6.2.23	100 lx

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDOJE ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (ČSN 332000-4-41)
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM viz. TABULKA A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ELEKTROINSTALACE BUDE V PROVEDNÍ POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH
- NOVÉ OKRUHY ELEKTROINSTALACE 3.NP BUDOU NAPÁJENY Z NOVÉHO ROZVADĚČE RS.3 (m.č. 3.01)

LEGENDA KABELŮ

přívody do RS3
CYKY 4x10 (z RH)
CYY 10 zž (z RH)

vývody z RS3
CYKY 5x6 (RV.2)
6x CYKY 3Cx2,5 (X.31-X.36)
3x CYKY 3Cx2,5 (XP.21, XP.23)
CYKY 3Cx2,5 (X.M3)
CYKY 3Cx2,5 (XP.S)
CYKY 3Cx2,5 (XP.TÚ)
CYKY 3Cx1,5 (3.21+3.22)
CYKY 3Cx1,5 (STA)

LEGENDA viz. VÝKRES PŠ-1209-DPS/ 06-E

Pavel ŠPRINGL
projekty elektro

Havířská **1983**
470 01 **Česká Lípa**

tel.: 0425/520136
mobil: 0608 252558
e-mail: ps-projel@volny.cz
IČO: 483 02 023

VYPRACOVAL P.ŠPRINGL	**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU** ING.ARCH.L.BOGAR
ZADAVATEL MĚSTO NOVÝ BOR	
VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AKCE REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA, č.p. 754 – NÁSTAVBA A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
NÁZEV VÝKRESU ELEKTROINSTALACE 3.NP	

MÍSTO	NOVÝ BOR
DATUM	11/2009
FORMÁT	3x A4
MĚŘÍTKO	1:100
Č.VÝKRESU	**PARÉ Č.**
09-E	
ČÍSLO ZAKÁZKY	PŠ-1209-DPS