


OSY POTRUBÍ – 200 MM POD STŘEŠÍ

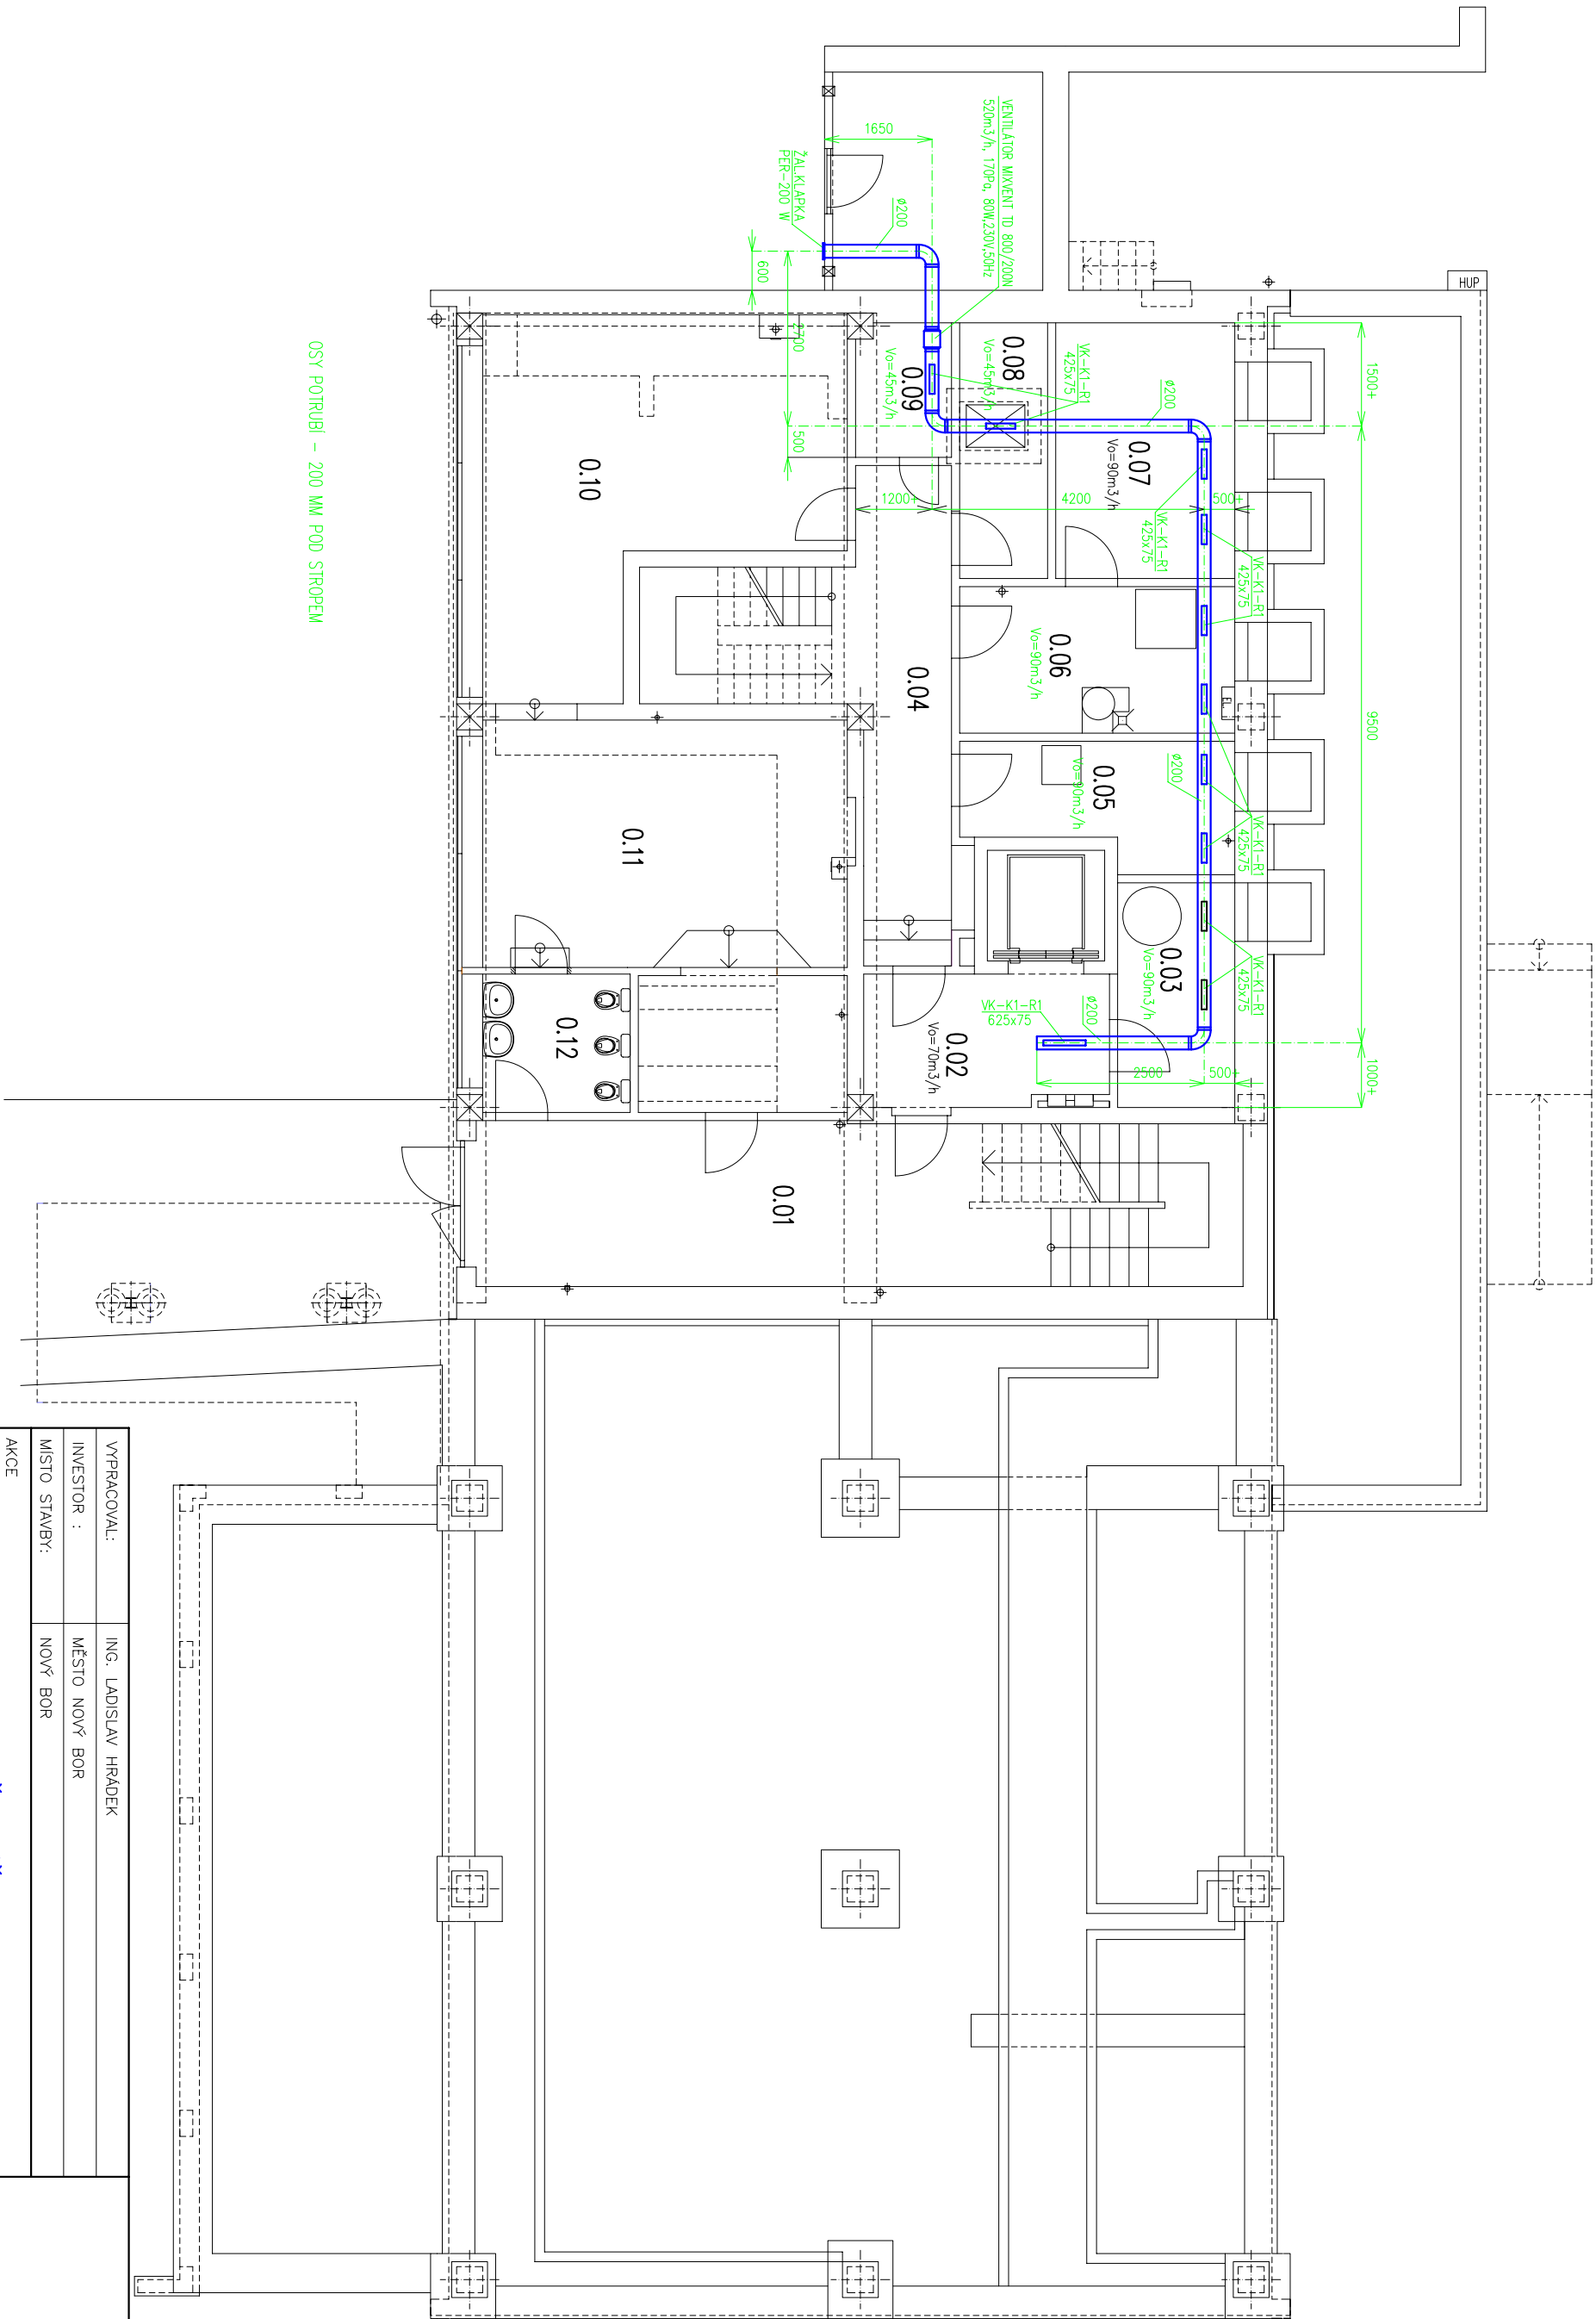

VYPRACOVAL:		ING. LADISLAV HRÁDEK		
INVESTOR :		MĚSTO NOVÝ BOR		
MÍSTO STAVBY:		NOVÝ BOR		
AKCE		REKONSTRUKCE MŠ KLÍČEK NOVÝ BOR, SVOJSKOVÁ č.p.754 – NÁSTAVBA		
OBSAH	ÚČEL:		DPS	DATUM: 12/2009
	ZAK.ČÍSLO		VÝKRES ČÍSLO	
	29/2009		1	
VĚTRÁNÍ – PŮDORYS 1.PP		FORMAT: 2 A 4		
		MĚŘÍTKO: 1 : 100		