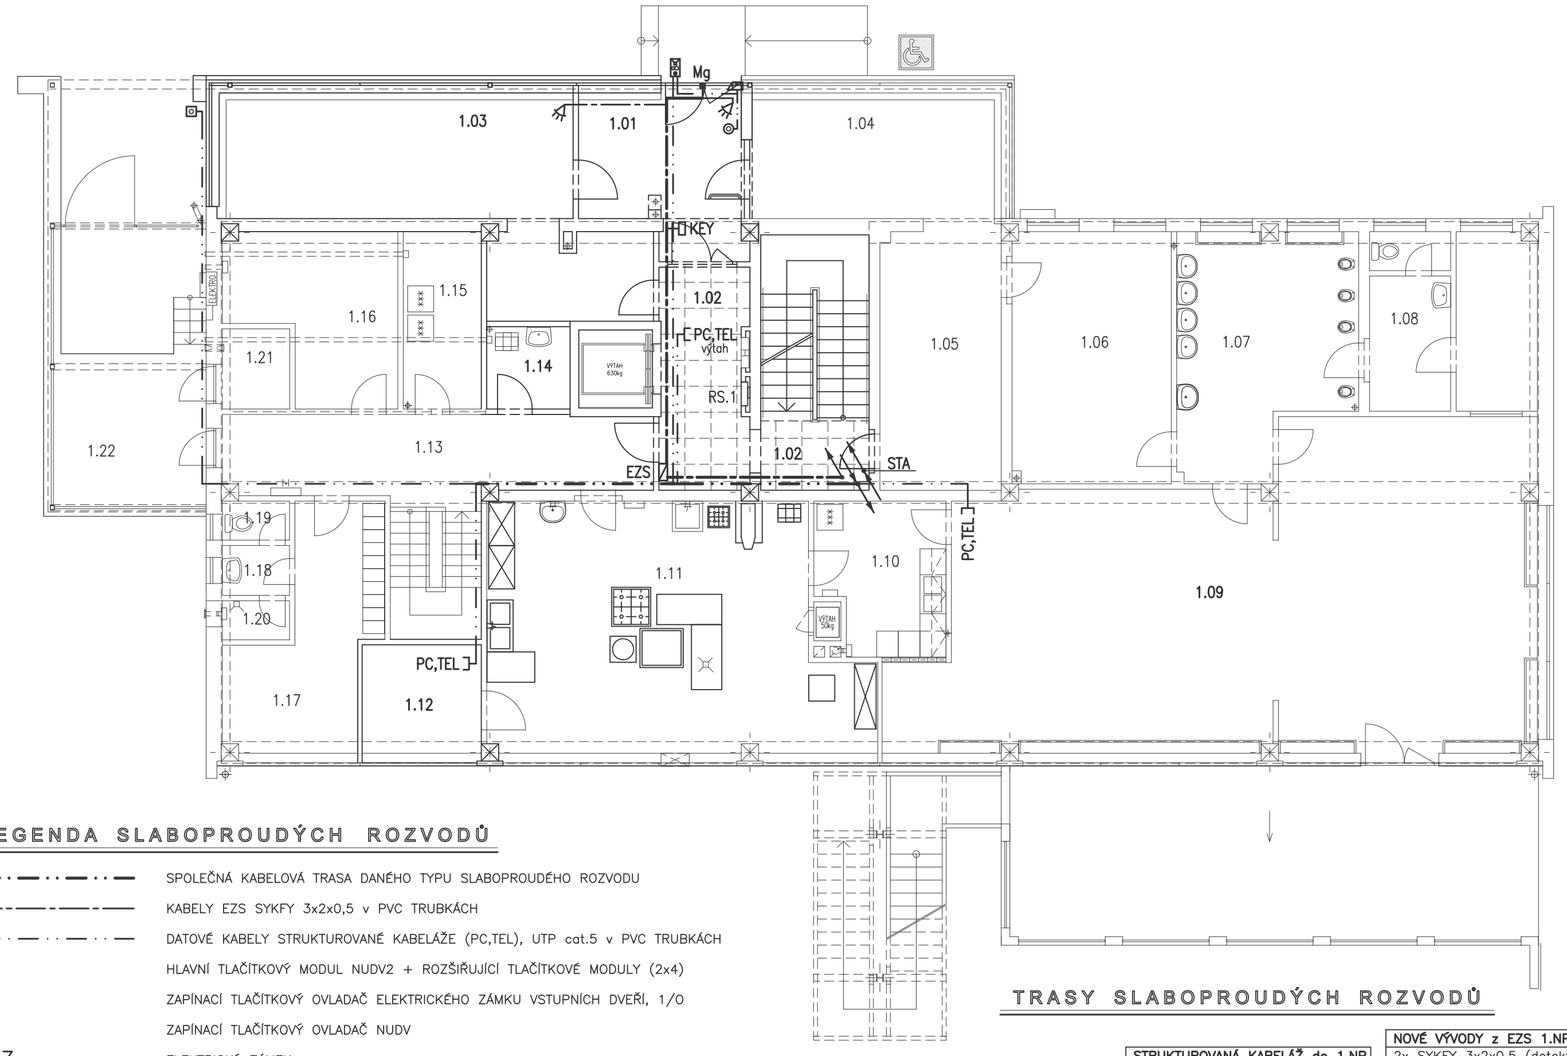

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

——·——·——	SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA DANÉHO TYPU SLABOPROUDÉHO ROZVODU
——–——–——	KABELY EZS SYKFY 3x2x0,5 v PVC TRUBKÁCH
——·——·——	DATOVÉ KABELY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (PC,TEL), UTP cat.5 v PVC TRUBKÁCH
	HLAVNÍ TLAČÍTKOVÝ MODUL NUDV2 + ROZŠIŘUJÍCÍ TLAČÍTKOVÉ MODULY (2x4)
	ZAPÍNACÍ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU VSTUPNÍCH DVEŘÍ, 1/O
	ZAPÍNACÍ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ NUDV
Z_	ELEKTRICKÝ ZÁMEK
PC,TEL	DVOJZÁSUVKA PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ 2xRJ45, kat.–5
EZS	HLAVNÍ ÚSTŘEDNA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU (POWER 832)
KEY	KLÁVESNICE S LCD DISPLEJEM A SE ZÓNOVÝM VSTUPEM
Mg	MAGNETICKÝ KONTAKT S DETEKTOREM POŠKOZENÍ
	PIR DETEKTOR S VÍCEÚROVŇOVOU ANALÝZOU SIGNÁLU

TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

VÝVODY STA z 3.NP do 1.NP
1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA (STA)
VÝVODY STA z 3.NP do 1.PP
2x REZERVNÍ CHRÁNIČKA (STA)
STOUPACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČCE
PVC CHRÁNIČKA dn 50

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ do 1.NP
3x UTP cat.5 (PC)
3x UTP cat.5 (TEL)
2x UTP cat.5 (NUDV)
3x REZERVA (UTP cat.5 PC)
3x REZERVA (UTP cat.5 TEL)
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ do 1.PP
1x UTP cat.5 (PC)
1x UTP cat.5 (TEL)
STOUPACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČKÁCH
2x PVC CHRÁNIČKA dn 50

NOVÉ VÝVODY z EZS 1.NP
2x SYKFY 3x2x0,5 (detektor)
1x SYKFY 3x2x0,5 (Mg)
1x SYKFY 5x2x0,5 (KEY)
VÝVODY EZS z 1.NP do 1.PP
6x REZERA EZS
VÝVODY EZS z 1.NP do 2.NP
9x REZERVA EZS
VÝVODY EZS z 1.NP do 3.NP
4x REZERA EZS
STOUPACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČCE
PVC CHRÁNIČKA dn 50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLOCHA [m²]	PROSTORY ČSN 332000–3	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ PROSTOR	12,83	NORMÁLNÍ	
1.02	CHODBA, SCHODIŠTĚ	25,29	NORMÁLNÍ	
1.03	ŠATNA	30,02	NORMÁLNÍ	
1.04	ŠATNA	15,32		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.05	ŠATNA	16,72		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.06	ŠATNA	21,35		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.07	UMÝVÁRNA, WC–DĚTI	21,00		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.08	WC–UČITELKY, UMÝV., ŠATNA	15,23		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.09	PRACOVNA, HERNA, LEHÁRNA	94,85		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.10	PŘÍPRAVNA	9,93		POUZE (RV.1)
1.11	KUCHYŇSKÝ PROVOZ	45,77		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.12	KANCELÁŘ	6,89		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.13	HOSPODÁŘSKÁ CHODBA	24,86		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,66	NORMÁLNÍ+ZÓNY	
1.15	PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	7,37		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.16	ŽEHLÍRNA	13,18		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.17	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA–K.P.	14,61		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.18	UMYVÁRNA–KUCH.PROVOZ	1,78		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.19	WC–KUCHYŇSKÝ PROVOZ	1,40		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.20	SPRCHA–KUCHYŇSKÝ PROVOZ	1,40		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.21	ODPAD	2,88		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.22	ZASTŘEŠENÁ RAMPA	17,84		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE

POZNÁMKA

- JEDNOTLIVÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, STA, EZS) BUDOU VEDENY ODDĚLENĚ V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH.
- ROZVODY STA BUDOU K JEDNOTLIVÝM ZÁSUVKÁM PROVEDENY Z ROZVÁDĚČE STA VE 3.NP. ROZVADĚČ STA BUDE PROPOJEN S PŘIJÍMAČI NA ANTÉNNÍM STOŽÁRU.
- PRO PŘÍPADNÉ NAPOJENÍ STA NA ROZVODY KABELOVÉ TELEVIZE BUDE VEDENA REZERVNÍ CHRÁNIČKA Z ROZVADĚČE STA DO OBVODOVÉHO ZDIVA 1.PP

Pavel ŠPRINGL
projekty elektro
Havířská 1983
470 01 Česká Lípa
tel.: 0425/520136
mobil: 0608 262558
e-mail: ps-projekt@volny.cz
IČO: 483 02 023

VYPRACOVAL P.ŠPRINGL	**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU** ING.ARCH.L.BOGAR
ZADAVATEL MĚSTO NOVÝ BOR	
VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AKCE REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA, č.p. 754 – NÁSTAVBA A.3.8. SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	
NÁZEV VÝKRESU SLABOPROUDÉ ROZVODY 1.NP	

MÍSTO NOVÝ BOR	
DATUM 11/2009	
FORMÁT 3x A4	
MĚŘÍTKO 1:100	
Č.VÝKRESU 03–Sd	**PARÉ Č.**
ČÍSLO ZAKÁZKY PŠ–1309–DPS	