

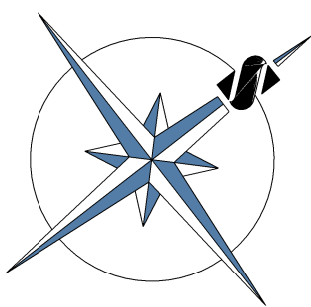


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
2.01	KLUBOVNA	34,60
2.02	KLUBOVNA	18,25
2.03	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	18,25
2.04	SKLAD	2,90
2.05	SCHODIŠTĚ	11,40
2.06	CHODBA	25,00
2.07	KLUBOVNA	24,60
2.08	KLUBOVNA	25,45
2.09	KLUBOVNA	30,90
2.10	KLUBOVNA	25,25

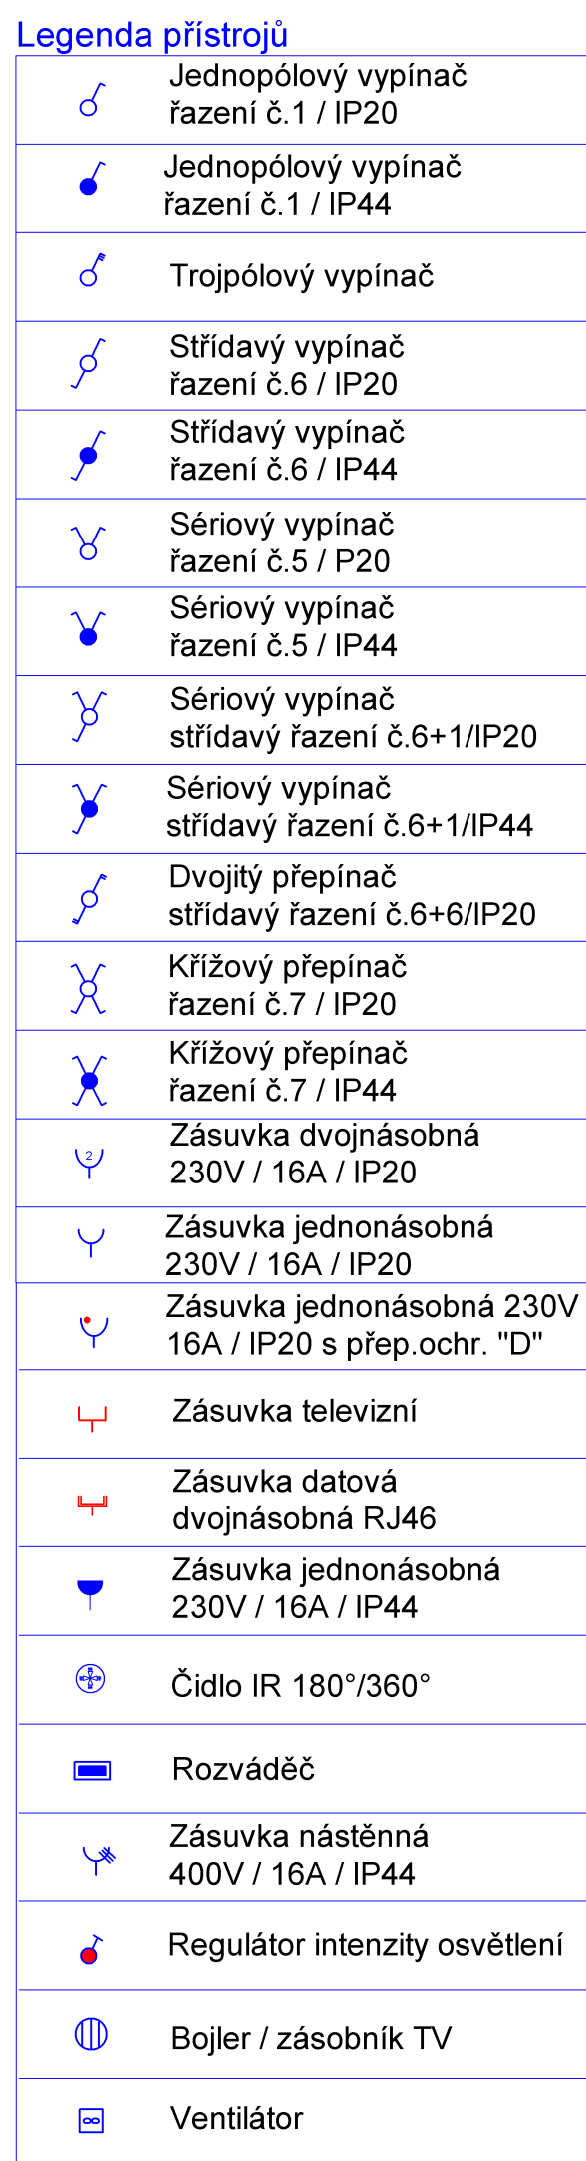

1:50

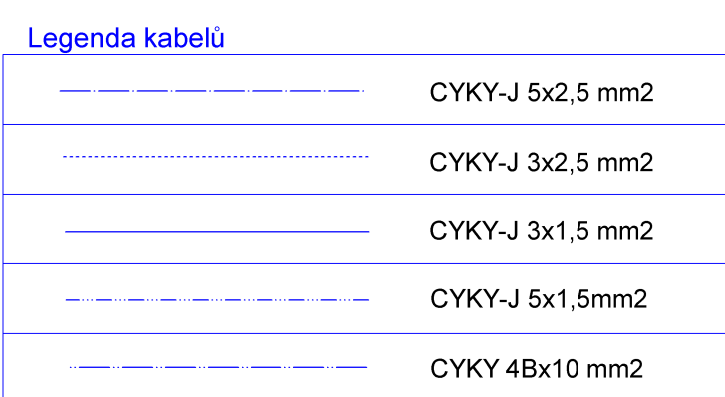


POZNÁMKY
Rozvody provedeny kabely CYKY-J 1,5 a 2,5 v uložení pod omítku,
resp. v lištách LS a LV příp. mont. na holt podklad.
Ochrana předbleskem a přepětím provést v souladu s ČSN EN 62 305.
Ostatní popis viz textová část.

SOUSTAVA
3NPE 400/230VAC 50Hz / TN-S bod rozdělení ve rozváděči objektu.


Ochrana
Před drakem elektrickým proudem dle ČSN 33 200-4.41 ed 2 samostatný
odpojením od zdroje.
Určene okruhy jistiť přes proudový chránič 30 mA.

Ostatní popis viz technická zpráva.

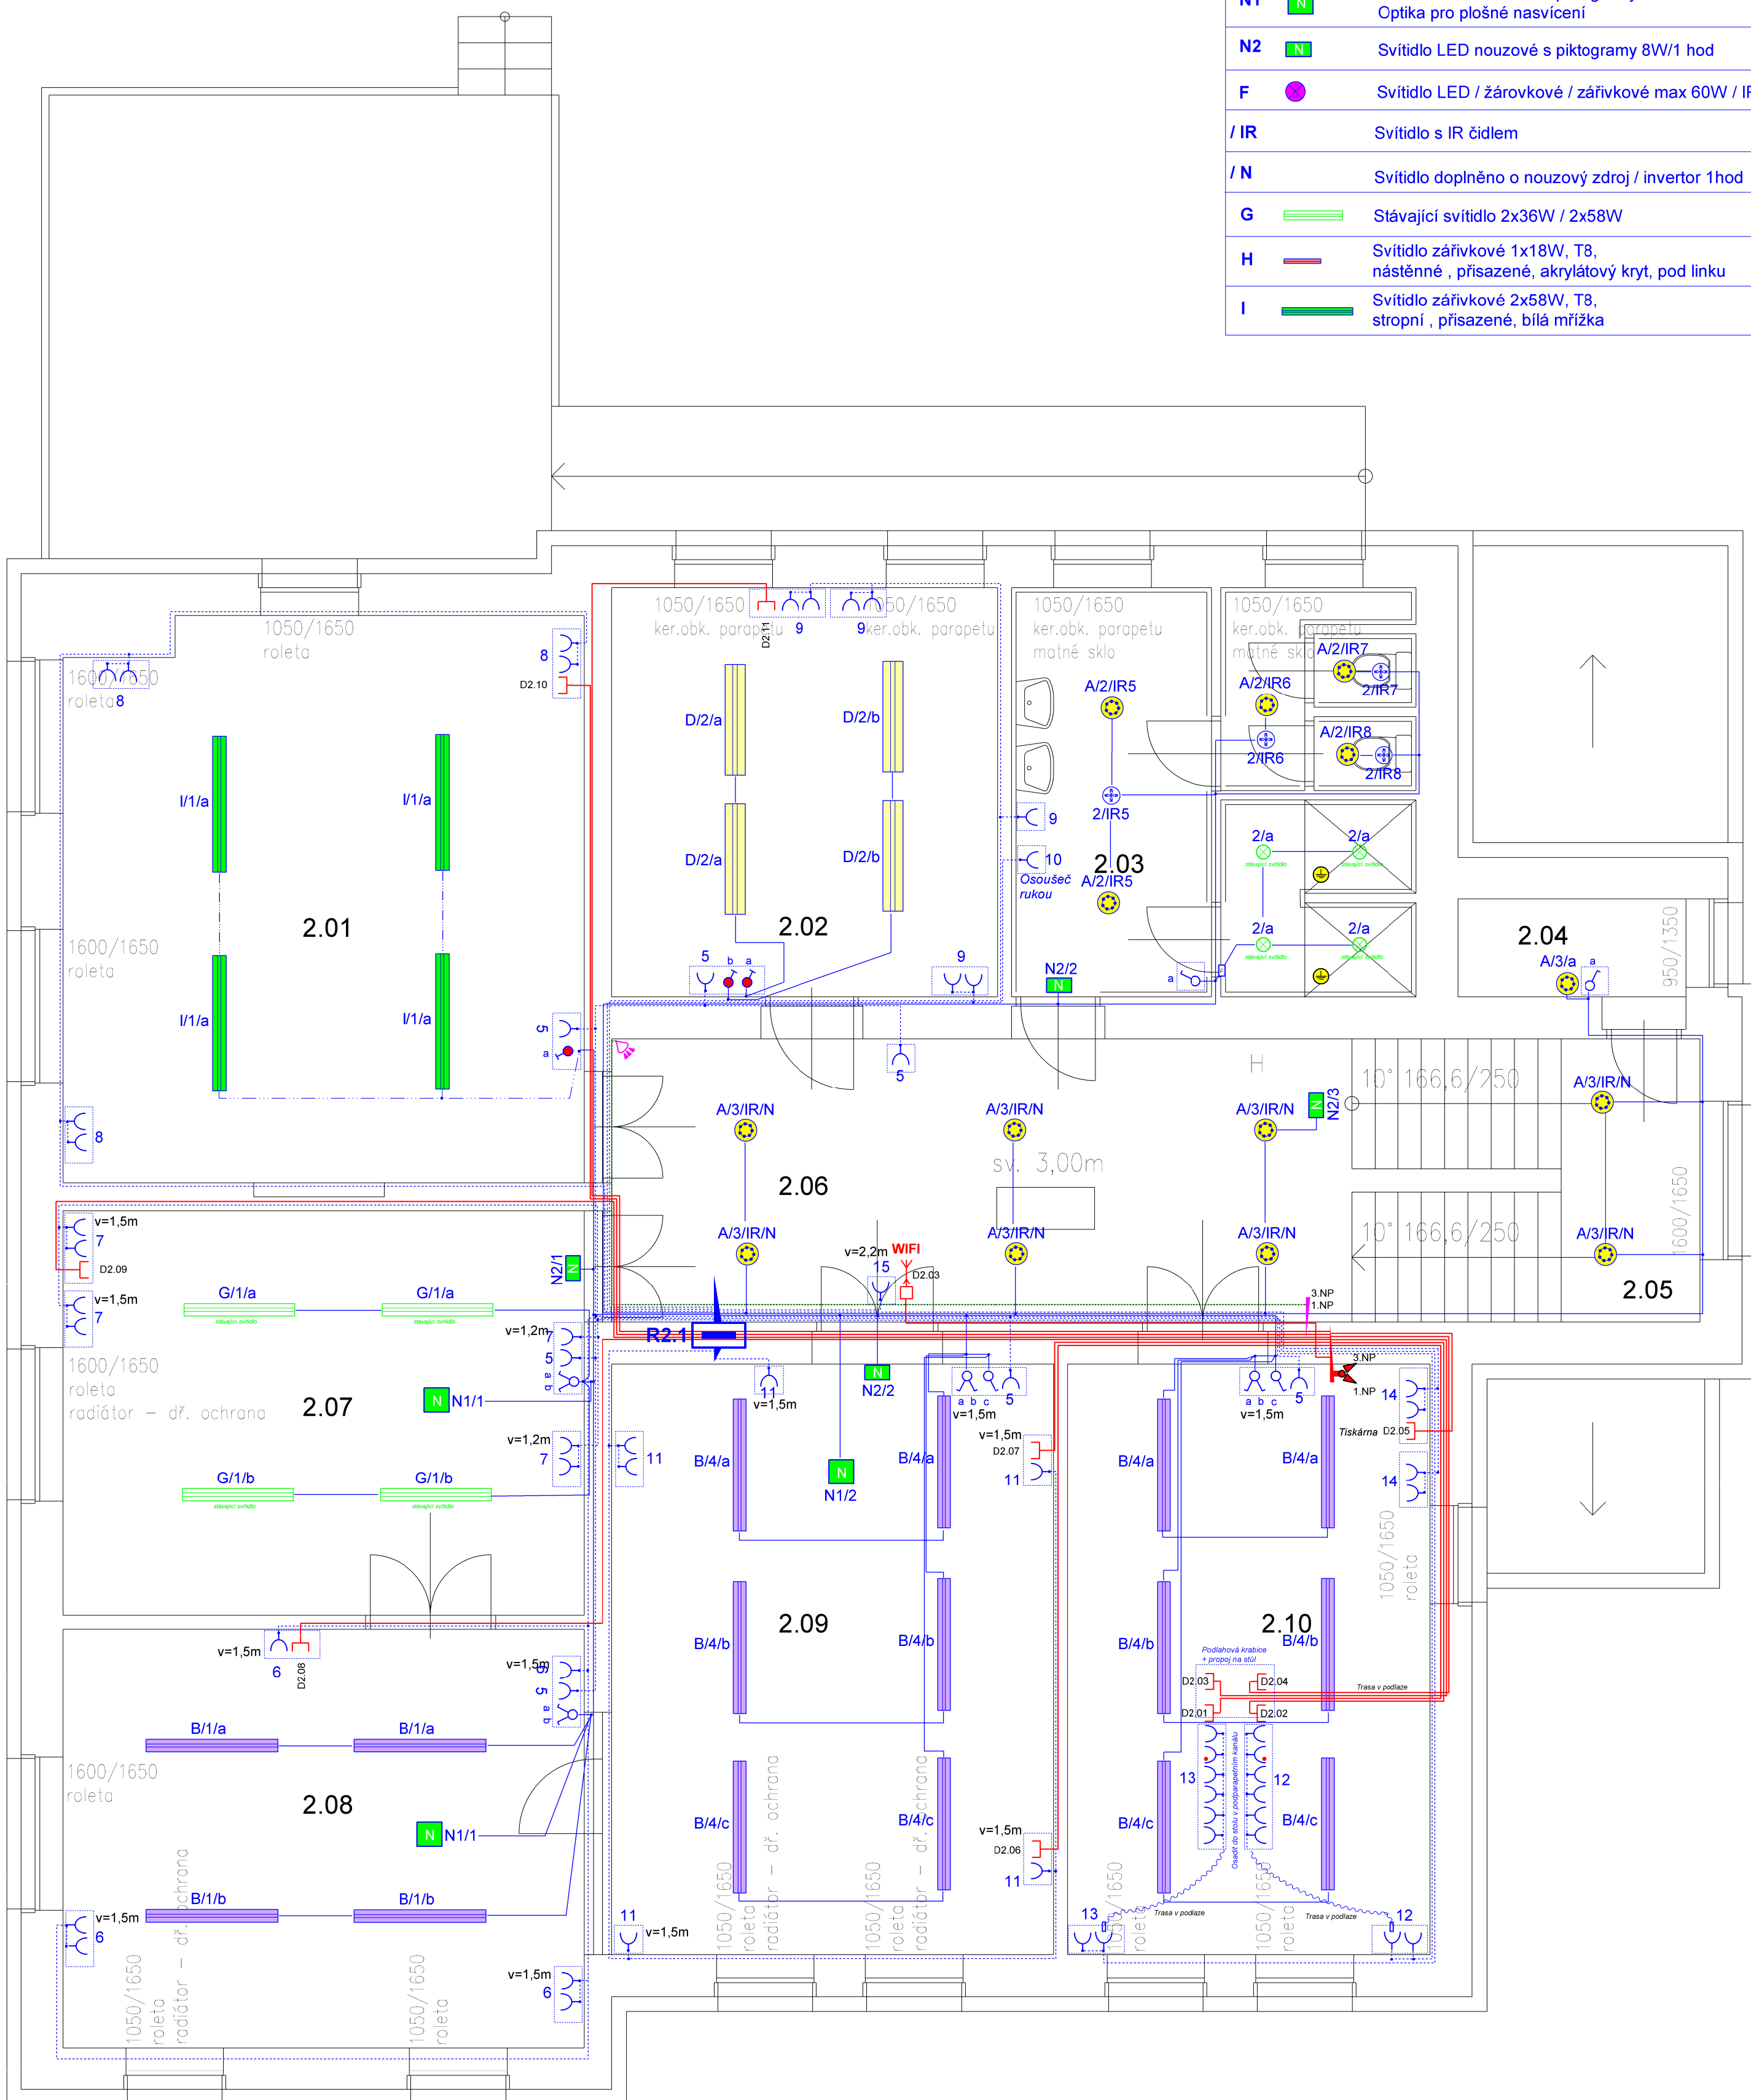

2.NP



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAV	Ing. Ota Pour Chvalská 43, 110 01 Chvalovice tel: (+420) 607 817 502 e-mail: ota.pour@seznam.cz Jméno: ota.pour telefonní číslo v obvodu technologické zařízení stavbu vyznačený v CHAT post. č. 000779	
ING. OTA POUR	ING. OTA POUR		
MÍSTO STAVBY:	Dům dětí a mládeže Smetanka, Smetanova 387, 473 01 Nový Bor		
INVESTOR:	MěU Nový Bor, Nám. Miru 1, Nový Bor, 473 01		
AKCE:	Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, Smetanova 387, 473 01 Nový Bor		
OBSAH:	STUPĚŇ DATUM FORMÁT MERITOKO		DPS 28.7.2017 A1 1 : 50
	C. KOPIE <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">6</div>		Č. VÝKRESU D1.4 - E-03
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">Elektroinstalace 2.NP</div>			