

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA (m²)	PODLAHA	OBKLAD	PODHLÉD
001a	SCHODIŠTĚ	4,54	P2 DLAŽBA Z ŠAMOTOVÝCH CIHEL		
001b	SCHODIŠTĚ – PODESTA	1,68	P1 DLAŽBA PÍSKOVCOVÁ (STÁVAJÍCÍ)		
002	SKLEP	10,4	P1 DLAŽBA PÍSKOVCOVÁ (STÁVAJÍCÍ)		

POZNÁMKA:

Schodiště do 1.PP (sklep) - stávající stupnice jsou dřevěné, prošlapané a poškozené. Po odstranění budou dřevěné stupnice nahrazeny novými stupnicemi ze šamotových cihel nebo z kamenných pískovcových desek (před realizací nutno provedení schodiště do sklepa předem konzultovat se zástupci památkové péče).

V 1.PP v prostoru sklepa (m.č. 001 a 002) bude zachována stávající dlažba z pískovcových dlaždic.

Povrch stěn a klenb v 1.PP (m.č. 001 a 002) neomítaný kamenný + vápenný nátěr. Nutno očistit stávající vápenný nátěr a provést vápenný nátěr nový (po vyspravení spar kamenného zdiva)


V m.č. 001 je nad schodišťovým ramenem schodiště do 1.PP provedena cihelná plochá klenba s vápennou štukovou omítkou - provést otlučení poškozených a nesoudržných částí omítek a následně provést omítky nové - dvouvrstvé vápenné štukové + nový vápenný nátěr.

- DEFINITIVNÍ ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ A JEJICH DETAILNÍ PROVEDENÍ JE NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM. PŘED JEJICH VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.

- VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DŘÁŽKY, PROSTUPY A PŘÍPOMOCI - DLE PROJEKTŮ SPEC. PROFESÍ - SOUČÁST DODÁVKY.

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ VNITŘNÍ DVEŘE NOVÉ A STÁVAJÍCÍ DVEŘE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ A K REPASÍ JSOU VE VÝKRESE OZNAČENY A POLOŽKOVĚ OZNAČENY A PODROBNÝ POPIS JE UVEDEN VE VÝPISECH DVEŘÍ - VNITŘNÍ DVEŘE OZNAČENÉ 3D8a - DVEŘE BUDOU ZACHOVÁNY A REPASOVÁNY VČETNĚ OBLOŽKOVÉ NEBO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ SE VŠEMI CENNÝMI DETAILY (ZPŮSOB REPASE NUTNO ODSOUHLASIT S ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE).

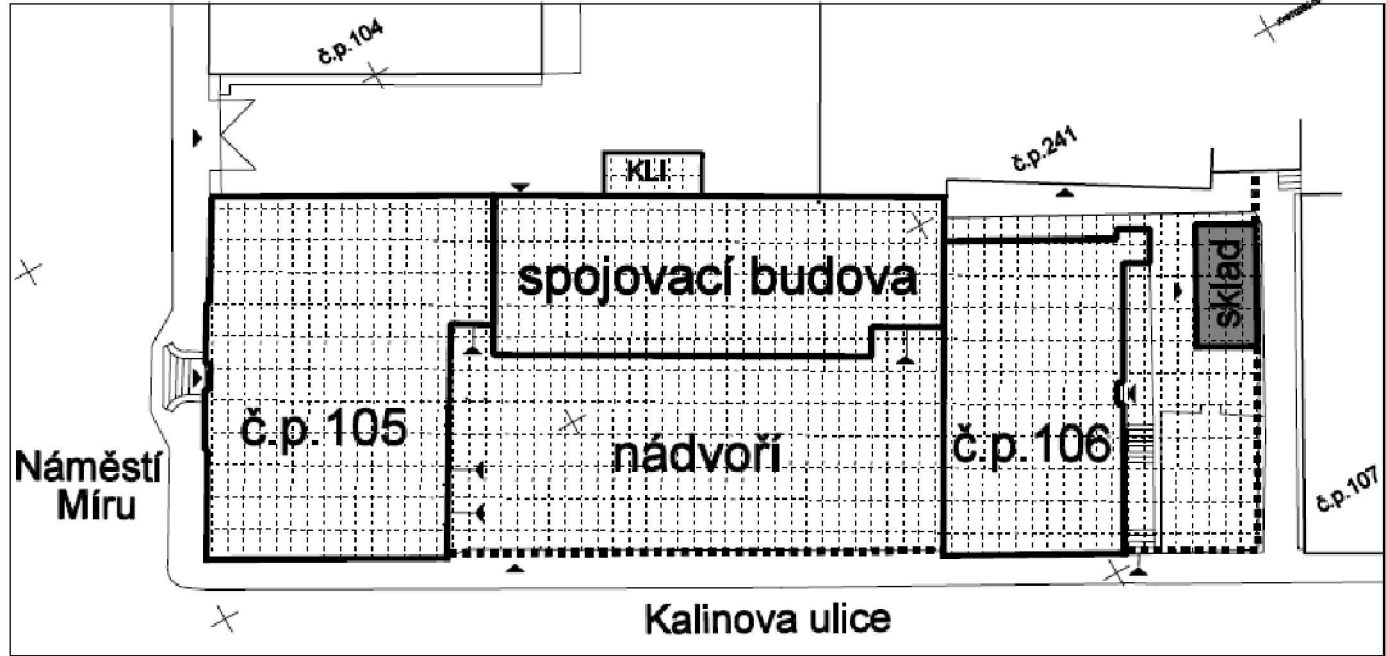

AREÁL SKLÁŘSKÉHO MUZEA V NOVÉM BORU

POZNÁMKA:

- -3,750 = 361,08 (Bpv) - ČISTÁ PODLAHA, 1.NP - Č.P.106
- KOTOVÁNÍ JE PROVEDENO BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VÝŠKA PARAPETU JE OD ČISTÉ PODLAHY
- VÝŠKA OTVORU JE OD ČISTÉ PODLAHY
- ODPADY, PROSTUPY - VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST ZTI

POZNÁMKA:

Uvedené rozměry byly získány z částečné původní dokumentace a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné zaměření všech konstrukcí, především okenních a dveřních otvorů, klempířských prvků atd..

Skladby stávajících obvodových a střešních konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci.


V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Před samotnou aplikací jakýchkoliv dalších vrstev, omítek a zateplovacích systémů je nutno odstranit případnou vlhkost z fasády objektu (především v soklové části) - nutno ověřit dle aktuálního stavu v době provádění.

Prvky umístěné na fasádě (elektroinstalace,bleskosvod, cedule, mřížky, zábradlí, okapový systém, mříže atd.) budou demontovány a po ověření jejich nezbytnosti opětovného osazení na fasádě opět po úpravě namontovány zpět. Demontáž a zpětná montáž musí být odsouhlasena investorem a orgánem památkové péče.

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÁ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE



+0,000=364,83 (Bpv)
(=podlaha v 1.NP objektu č.p.105, m.č.101 - Vstupní hala)
1.NP = -3,750 = 361,08 (Bpv)

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	 spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	
Země: ČR	Obec : NOVÝ BOR		
Investor: MĚSTO NOVÝ BOR, NÁM. MÍRU 1, 473 01 NOVÝ BOR			
Akce : REKONSTRUKCE PODSTÁVKOVÉHO DOMU Č.P. 106 NOVÝ BOR			Stupeň : DPS
Objekt : SO 03 DŮM č.p. 106 - STAVEBNÍ ÚPRAVY			Datum : 05/2017
Obsah : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV			Zak.číslo : 5170/16
			Měřítko : Příloha : 1:50 D.1.1.10