


technologie		VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE	ATELIER Z sro Hlaváčova 179 530 02 Pardubice	
Ing. D. Kotaška V. Chalupníček		ING. J.SRB		ING. J.SRB		
KRAJ: Liberecký		OBEC: Nový Bor				
INVESTOR: Město nový Bor						
Nový Bor Vodní zdroj pro hasiče  ELEKTROINSTALACE					FORMÁT	1A4
					DATUM	03.2018
					STUPEŇ	DSP
					MĚŘÍTKO	–
Doplnění rozvaděče RH					ZAK.ČÍSLO:	
					PARÉ	Č.VÝKRESU D–EL4

I'(k3) = 10kA

3NPE, 50Hz, 400/230V/TN-S

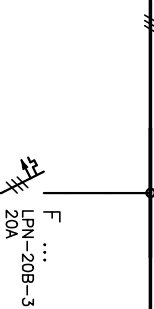


**OPRAVA/DOPLNĚNÍ NOVÉHO VÝVODU**  
Pro připojení nového rozvaděče R2 bude osazen nový jistič 20B/400V. V případě nedostatku místa v rozvaděči bude osazen místo rezervních jističů např. 46-48 (3xSCHRACK 10C/230V)

X..  
3x  
Ø RSA6  
L1,L2,L3

N

PE

7IM



CYKY-J  
5x4



R2

Prívod

ROZVADĚČ RH  
DOPLNĚNÍ VÝVODU

EL. ZAŘÍZENÍ Č.	POLE č.	LIST/Ú
VÝKRES ČÍSLO:	E 4	REVIZE 0