


Řez uložením sloupů VO 5,0m, 6,0 m a 7,2m

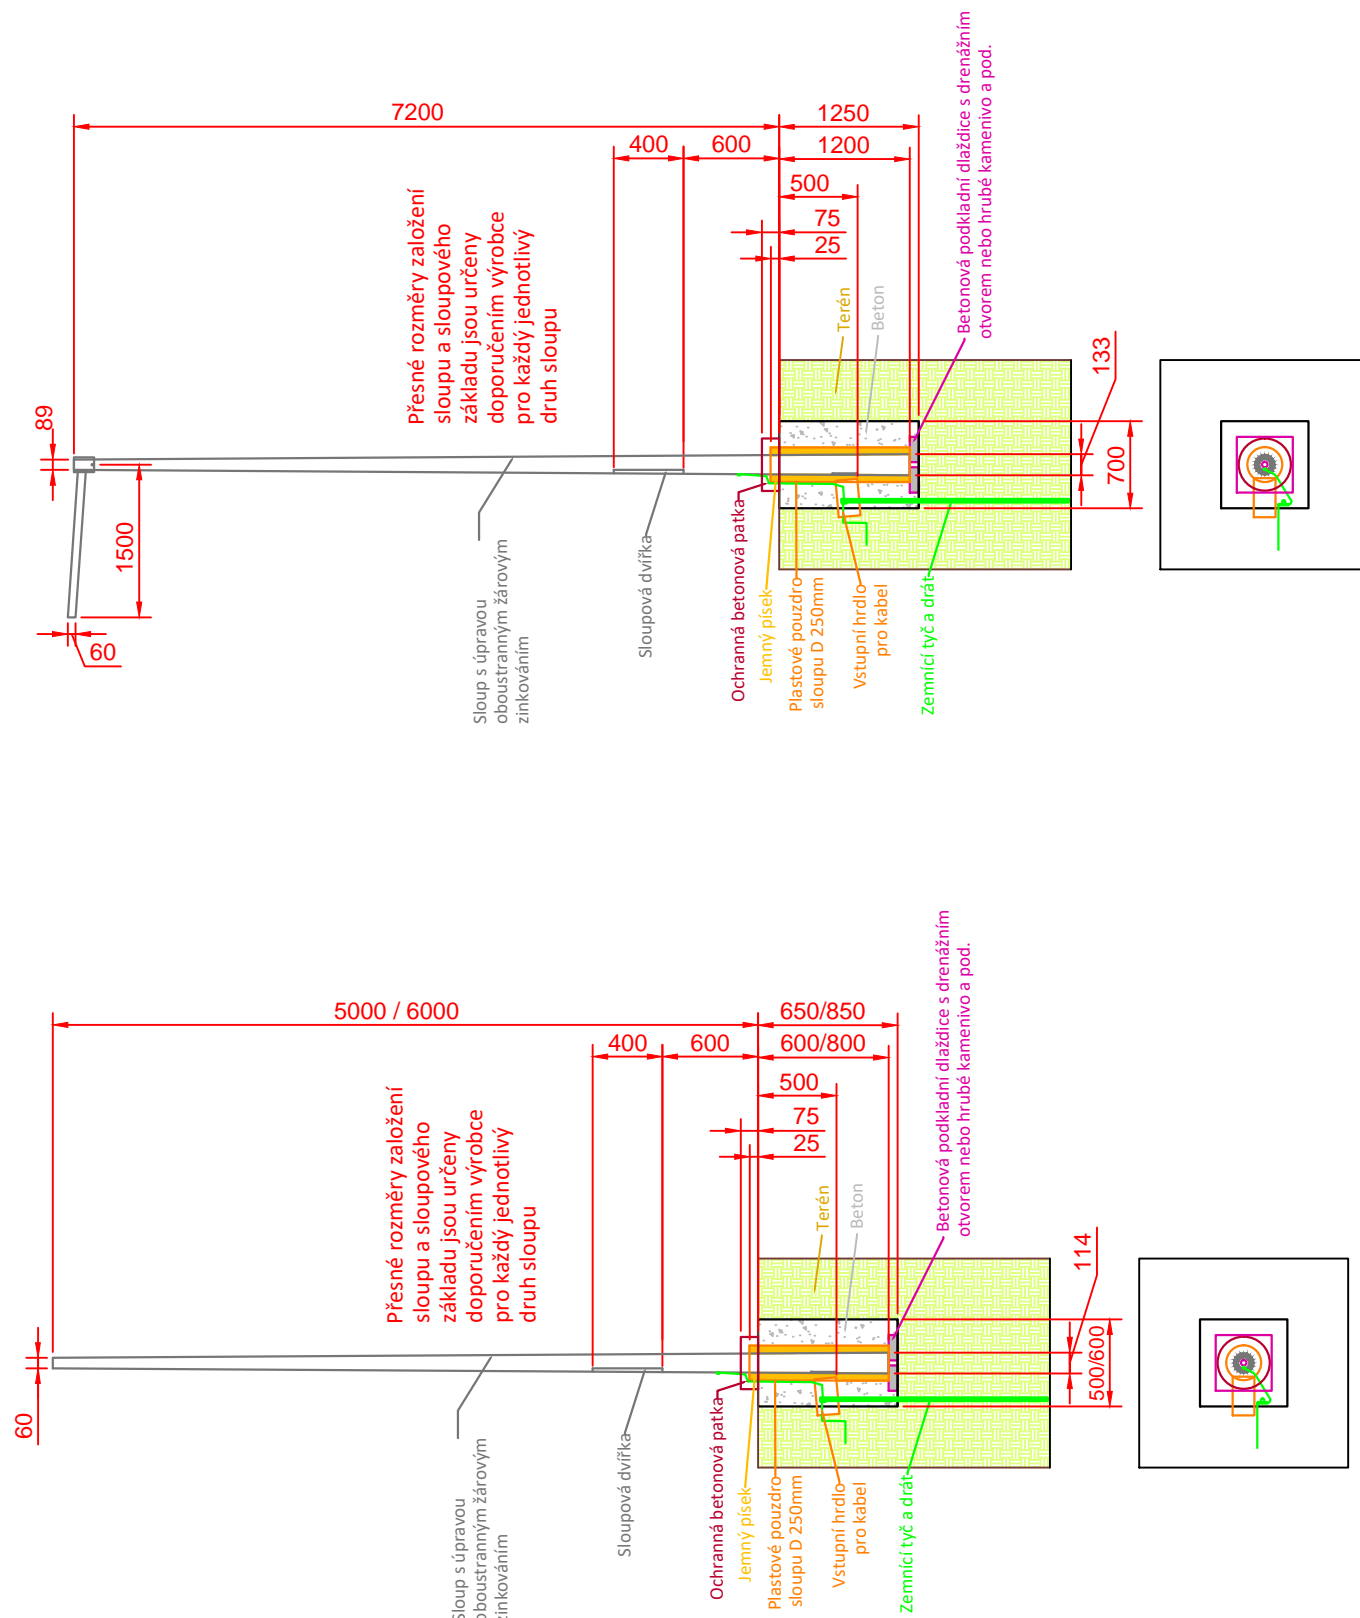


POZOR !
PRÁCE V OCHRAN.PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ A EL.SÍTÍ

Kóty v milimetrech.

Při souběhu nebo křížení podzemních vedení dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dále ČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	Děčínská 509 /31 470 01 Česká Lípa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz	
AUTORIZACE	JIRÍ ŠUK		
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL	Efektivní Osvětlování s.r.o.	
MÍSTO STAVBY	ARNULTOVICE u NOVÉHO BORU, k.ú. 707147, NOVÝ BOR, k.ú. 707155		ÚČEL:
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR	PROJEKT PRO	PARÉ ČÍSLO:
NÁZEV AKCE	VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY		DÚR/DSP, DPS
ČÁST:	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		FORMÁT
STAVEBNÍ OBJEK:	401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		DATUM
NÁZEV VÝKRESU:	ULOŽENÍ SLOUPOVÝCH PATEK		ČÍSLO ZAKÁZKY
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D401.6