



Váš dopis zn.: ID 35581
ze dne: 7. 3. 2016
Naše značka: O17610073007/OTPCI/PS
Vyřizuje: **Ondřej Pospíšil, DiS.**
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 5. 4. 2017

EFektivní OSvětlování s.r.o.
Petr Tauchman
<petr.tauchman@efos.cz>

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Veřejné osvětlení
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Nový Bor
	Část obce, ulice, č. p.: Arnultovice
	Katastrální území, parcelní číslo: Arnultovice u Nového Boru
Žadatel:	EFektivní OSvětlování s.r.o. - petr.tauchman@efos.cz
Adresa, tel., e-mail	606 030 294, petr.tauchman@efos.cz
Investor:	neuveden
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- **vodovod do DN 500**
- **kanalizace do DN 500**
- **kanalizace nad DN 500**

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** námi neprovozovaná zařízení.
Konkrétně se jedná o:

- **kanalizace dešťová** (v situaci zakreslena červenou barvou) Vlastník zařízení nám není znám. Doporučujeme obrátit se na příslušný městský, obecní úřad.

Stavba se nachází v ochranném pásmu námi provozovaných vodních zdrojů pro veřejné zásobování (v situaci modrá plocha). **Stavby a činnost v OPVZ musí plně respektovat podmínky dané zákonem o vodě č. 254/2001 Sb. v platném znění.**



Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.


Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
165

Ondřej Pospíšil, DiS.
Oddělení technicko provozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a námi neprovozovaná zařízení vyznačena červenou barvou.

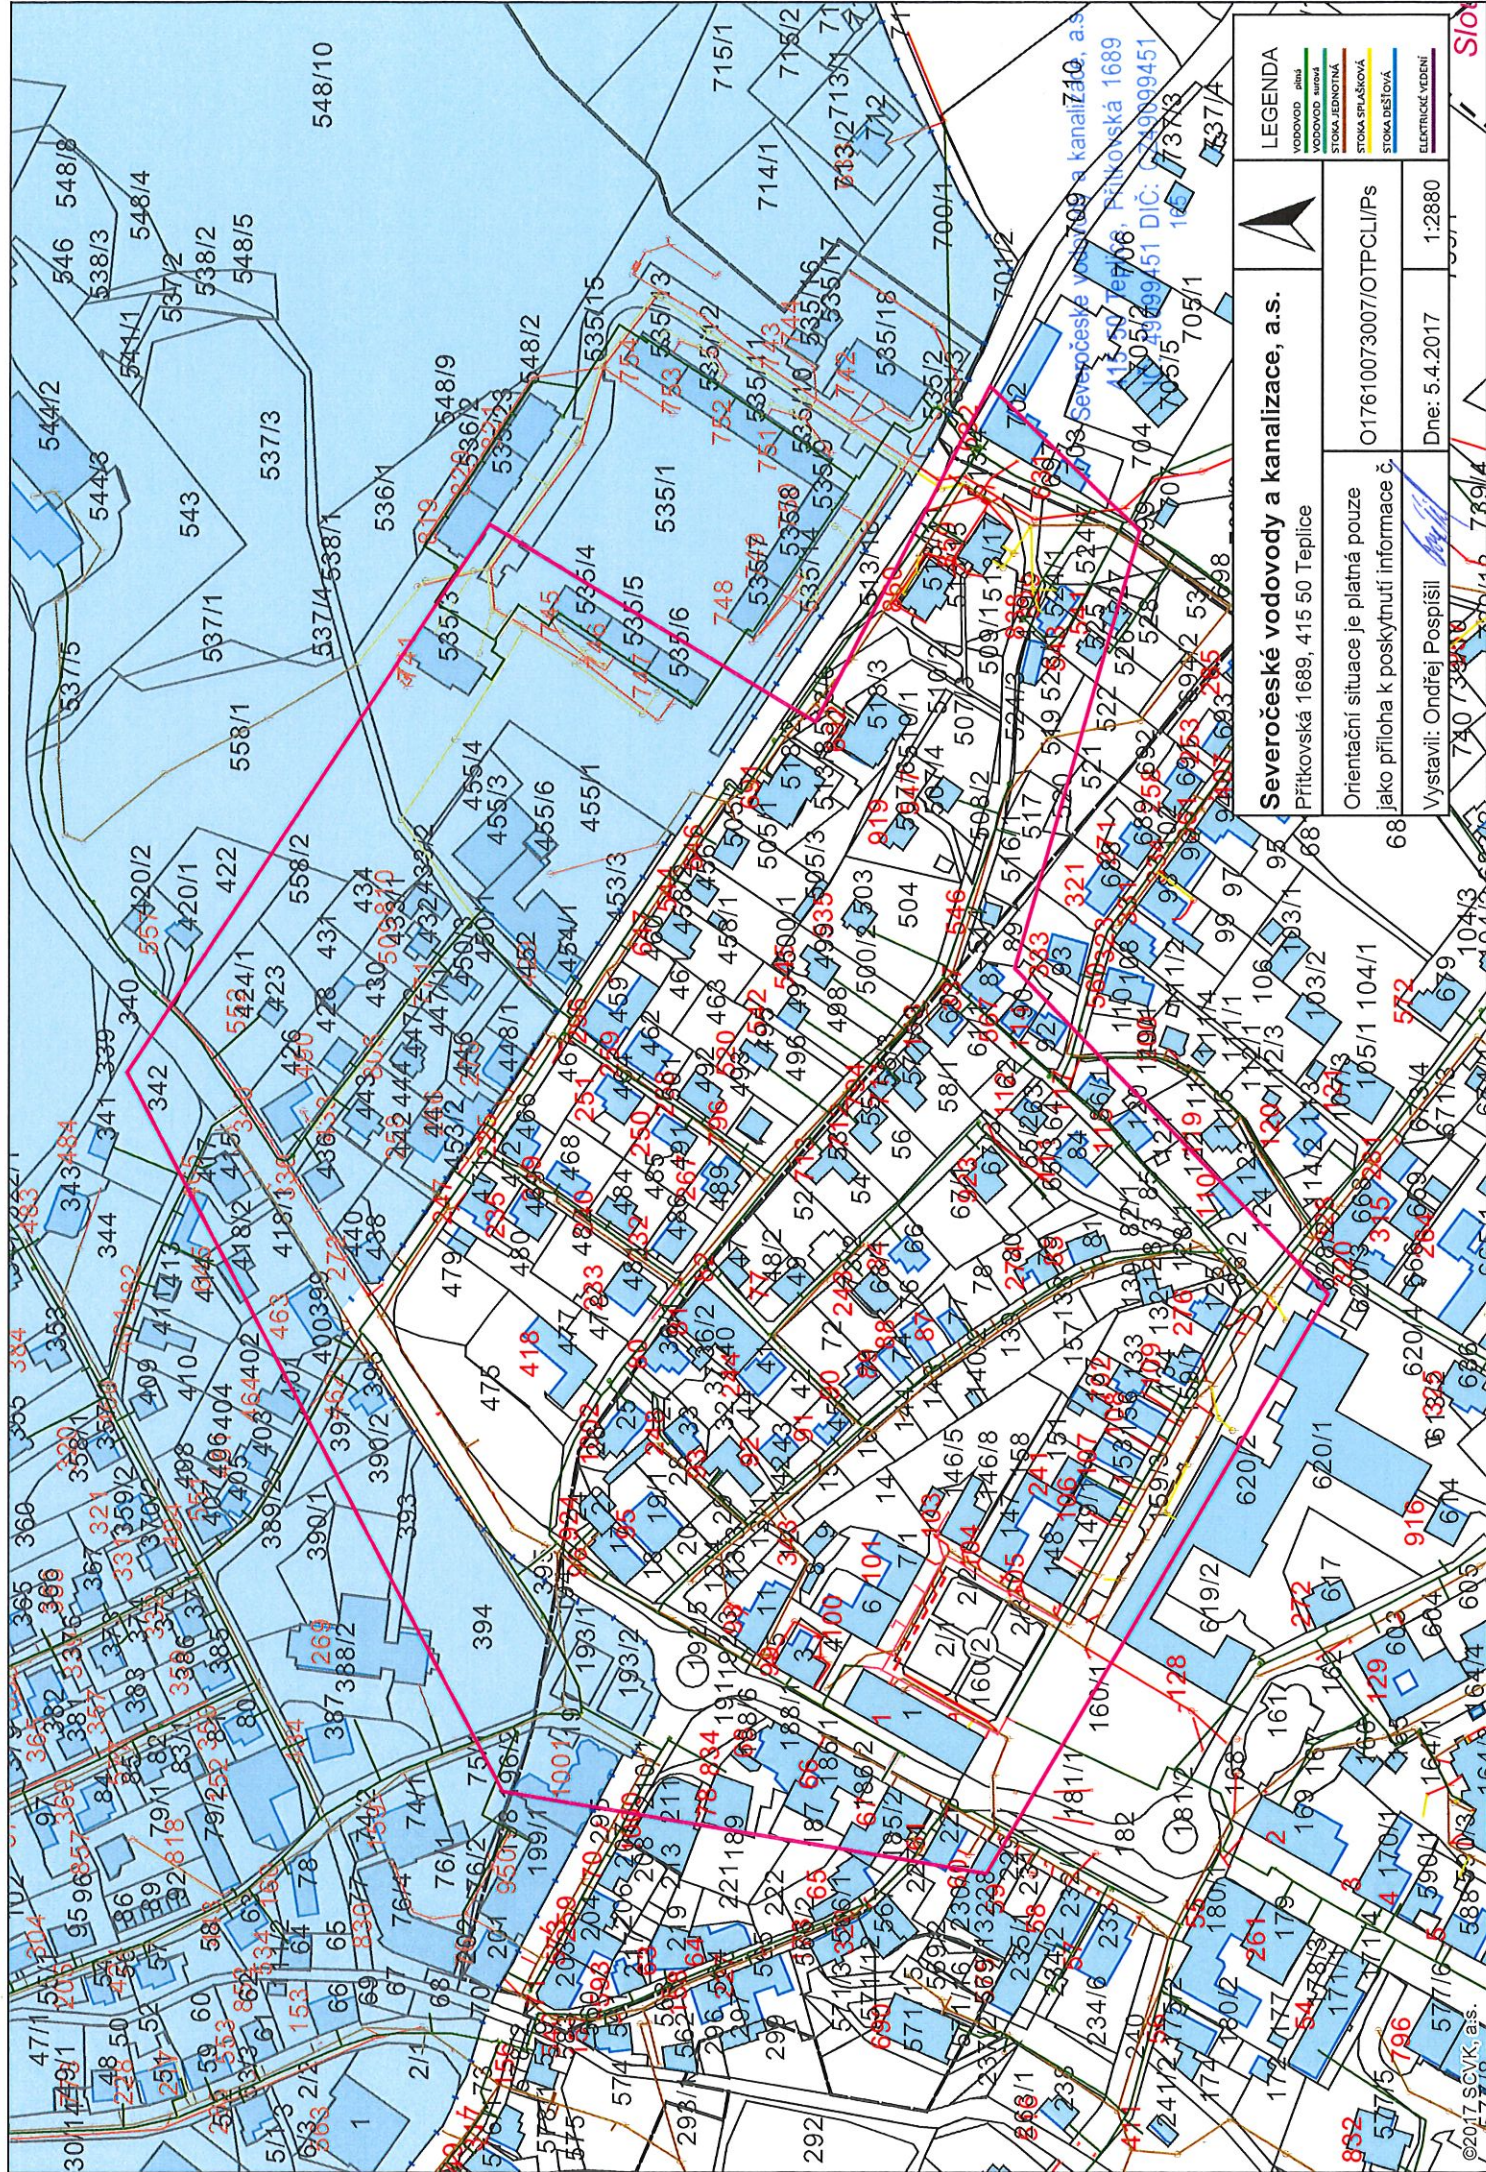

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

Vystavil: Ondřej Pospíšil

Dne: 5.4.2017

1:2880

LEGENDA

- VODOVOD - hlavní
- VODOVOD - odbočkový
- STOKA SPALOVNÍ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ