


VO - Ke Koupališti, Na výsluní

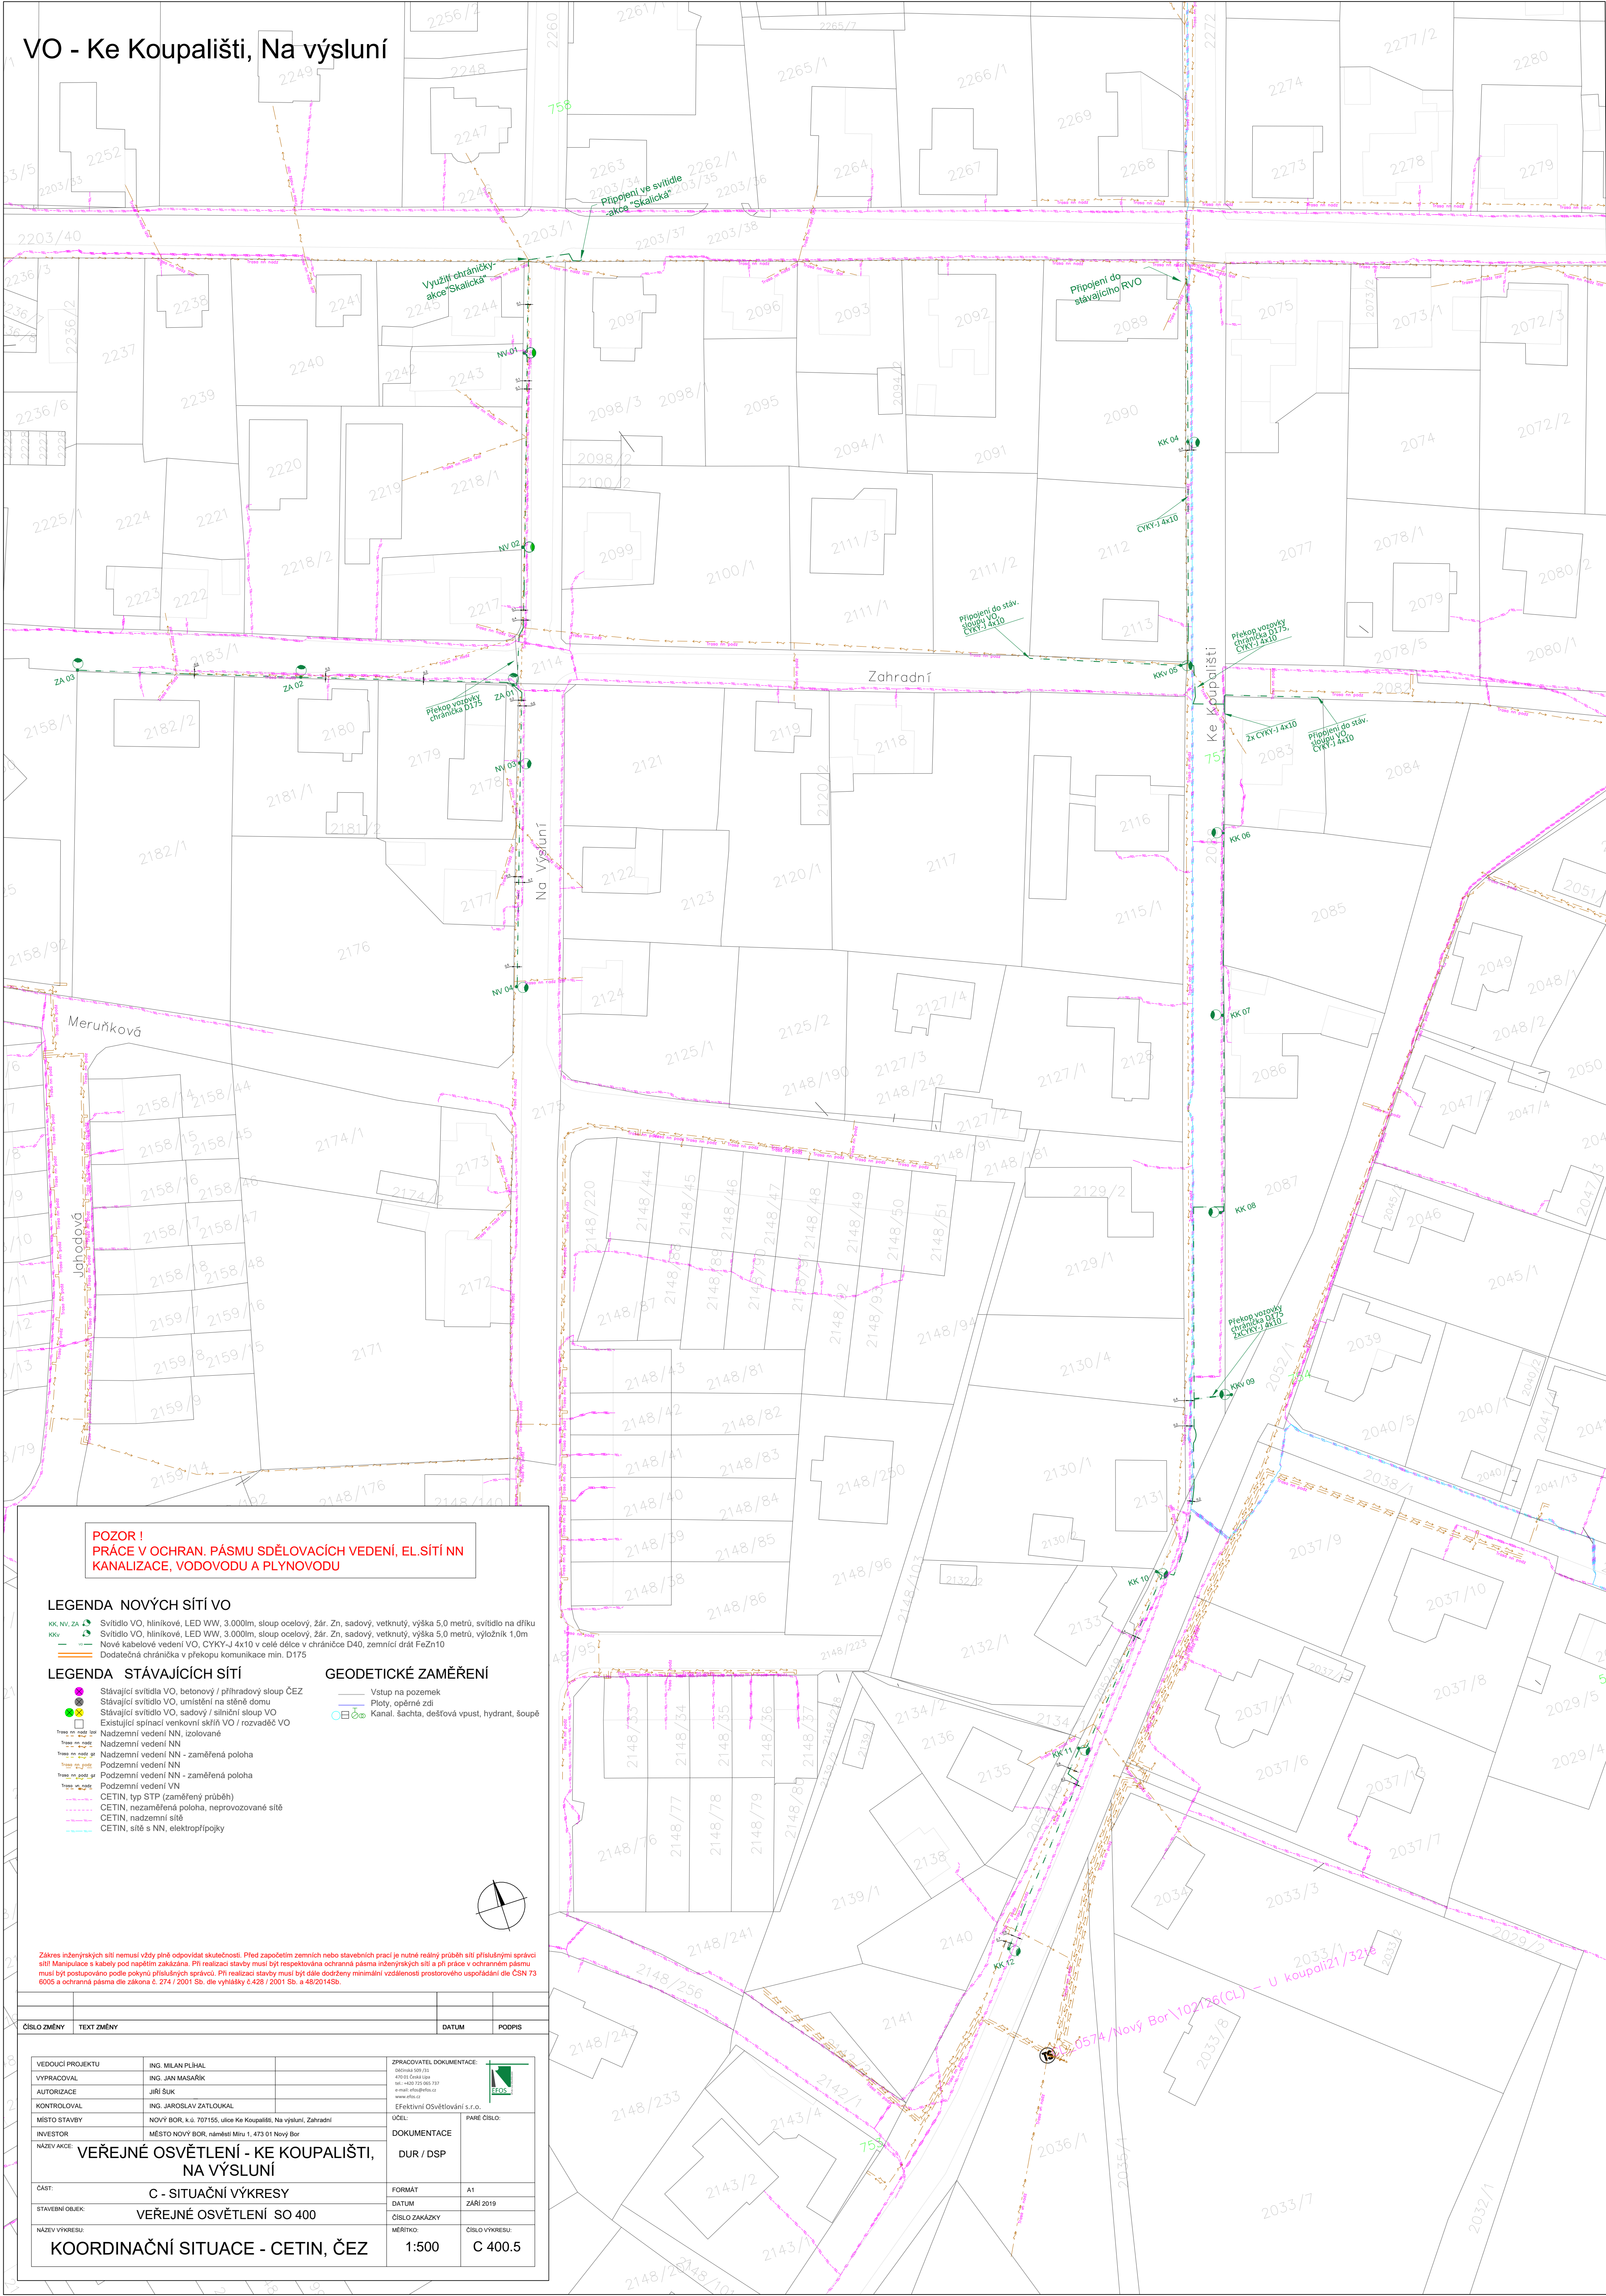

POZOR !
PRÁCE V OCHRAN. PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN
KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ VO


- KK, NV, ZA Svítidlo VO, hliníkové, LED WW, 3.000lm, sloup ocelový, žár. Zn, sadový, vetknutý, výška 5,0 metrů, svítidlo na dráku
- KKV Svítidlo VO, hliníkové, LED WW, 3.000lm, sloup ocelový, žár. Zn, sadový, vetknutý, výška 5,0 metrů, výložník 1,0m
- Nové kabelové vedení VO, CYKY-J 4x10 v celé délce v chráničce D40, zemnicí drát FeZn10
- Dodatečná chránička v překopu komunikace min. D175

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Stávající svítidla VO, betonový / příhradový sloup ČEZ
- Stávající svítidlo VO, umístění na stěně domu
- Stávající svítidlo VO, sadový / slinčí sloup VO
- Existující spínací venkovní skříň VO / rozvaděč VO
- Nadzemní vedení NN, izolované
- Nadzemní vedení NN - zaměřená poloha
- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN - zaměřená poloha
- Podzemní vedení VN
- CETIN, typ STP (zaměřený průběh)
- CETIN, nezaměřená poloha, neprovozané sítě
- CETIN, nadzemní síť
- CETIN, síť s NN, elektropřipojky

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

- Vstup na pozemek
- Ploty, opěrné zdi
- Kanal, šachta, dešťový vpust, hydrant, šoupě



Zároveň inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započatím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí příslušnými správci sítí Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásna dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č. 428 / 2001 Sb. a 48/2014 Sb.

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS
-------------	------------	-------	--------

VEDOUcí PROJEKTU	ING. MILAN PLÍHAL	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	ING. JIŘÍ ŠUK
VYPRACOVAL	ING. JAN MASÁŘIK	ÚČEL:	PARÉ ČÍSLO:
AUTORIZACE	JIŘÍ ŠUK	DOKUMENTACE	DUR / DSP
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL	FORMÁT	A1
MÍSTO STAVBY	NOVÝ BOR, k.ú. 707155, ulice Ke Koupališti, Na výsluní, Zahradní	DATUM	ZÁŘÍ 2019
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor	ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV AKCE	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - KE KOUPALIŠTI, NA VÝSLUNÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ČÁST:	C - SITUACNÍ VÝKRESY		
STAVEBNÍ OBJEKT	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 400		
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUACE - CETIN, ČEZ		