


3.NP

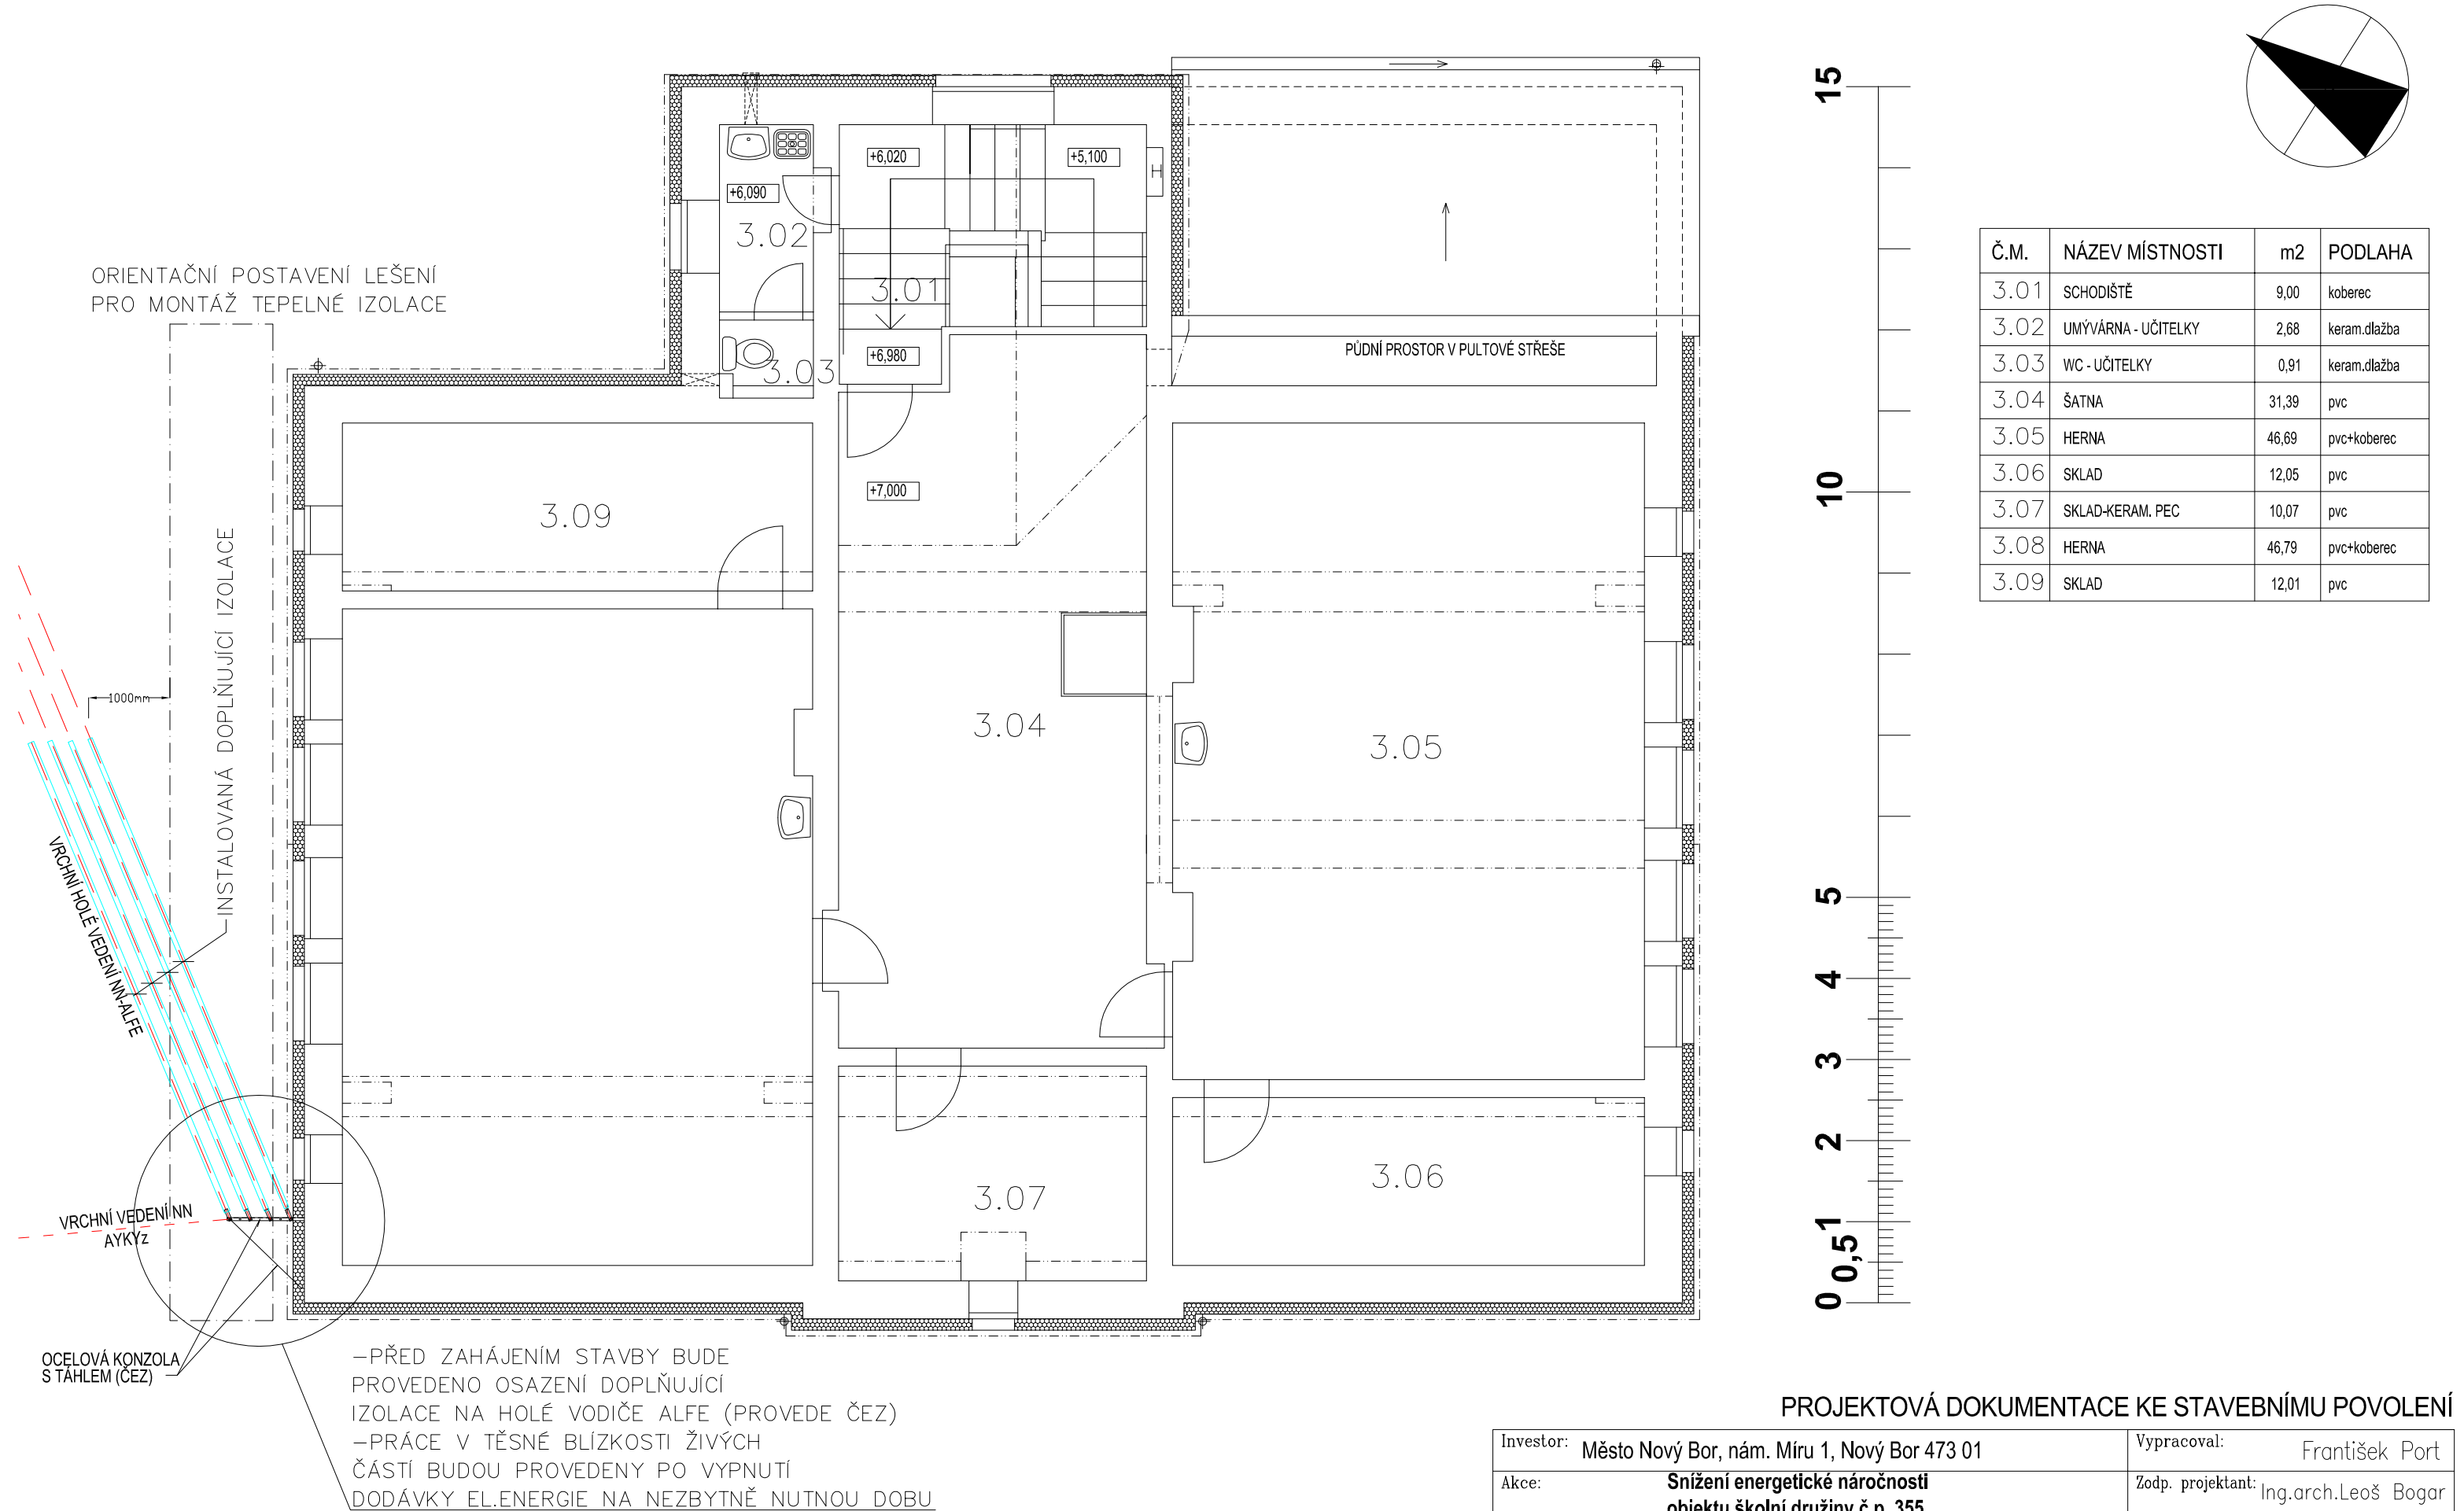

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplněna: ochranným pospojením, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Investor:	Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor 473 01	Vypracoval:	František Port		
Akce:	Snížení energetické náročnosti objektu školní družiny č.p. 355, ZŠ Generála Svobody - NOVÝ BOR	Zodp. projektant:	Ing.arch.Leoš Bogar		
		Formát:	A3	Datum:	9.8.2018
Obsah výkresu:	IZOLACE NADZEMNÍHO HOLÉHO VEDENÍ NN	Měřítko:	1:75	Č. výkresu:	E-02