
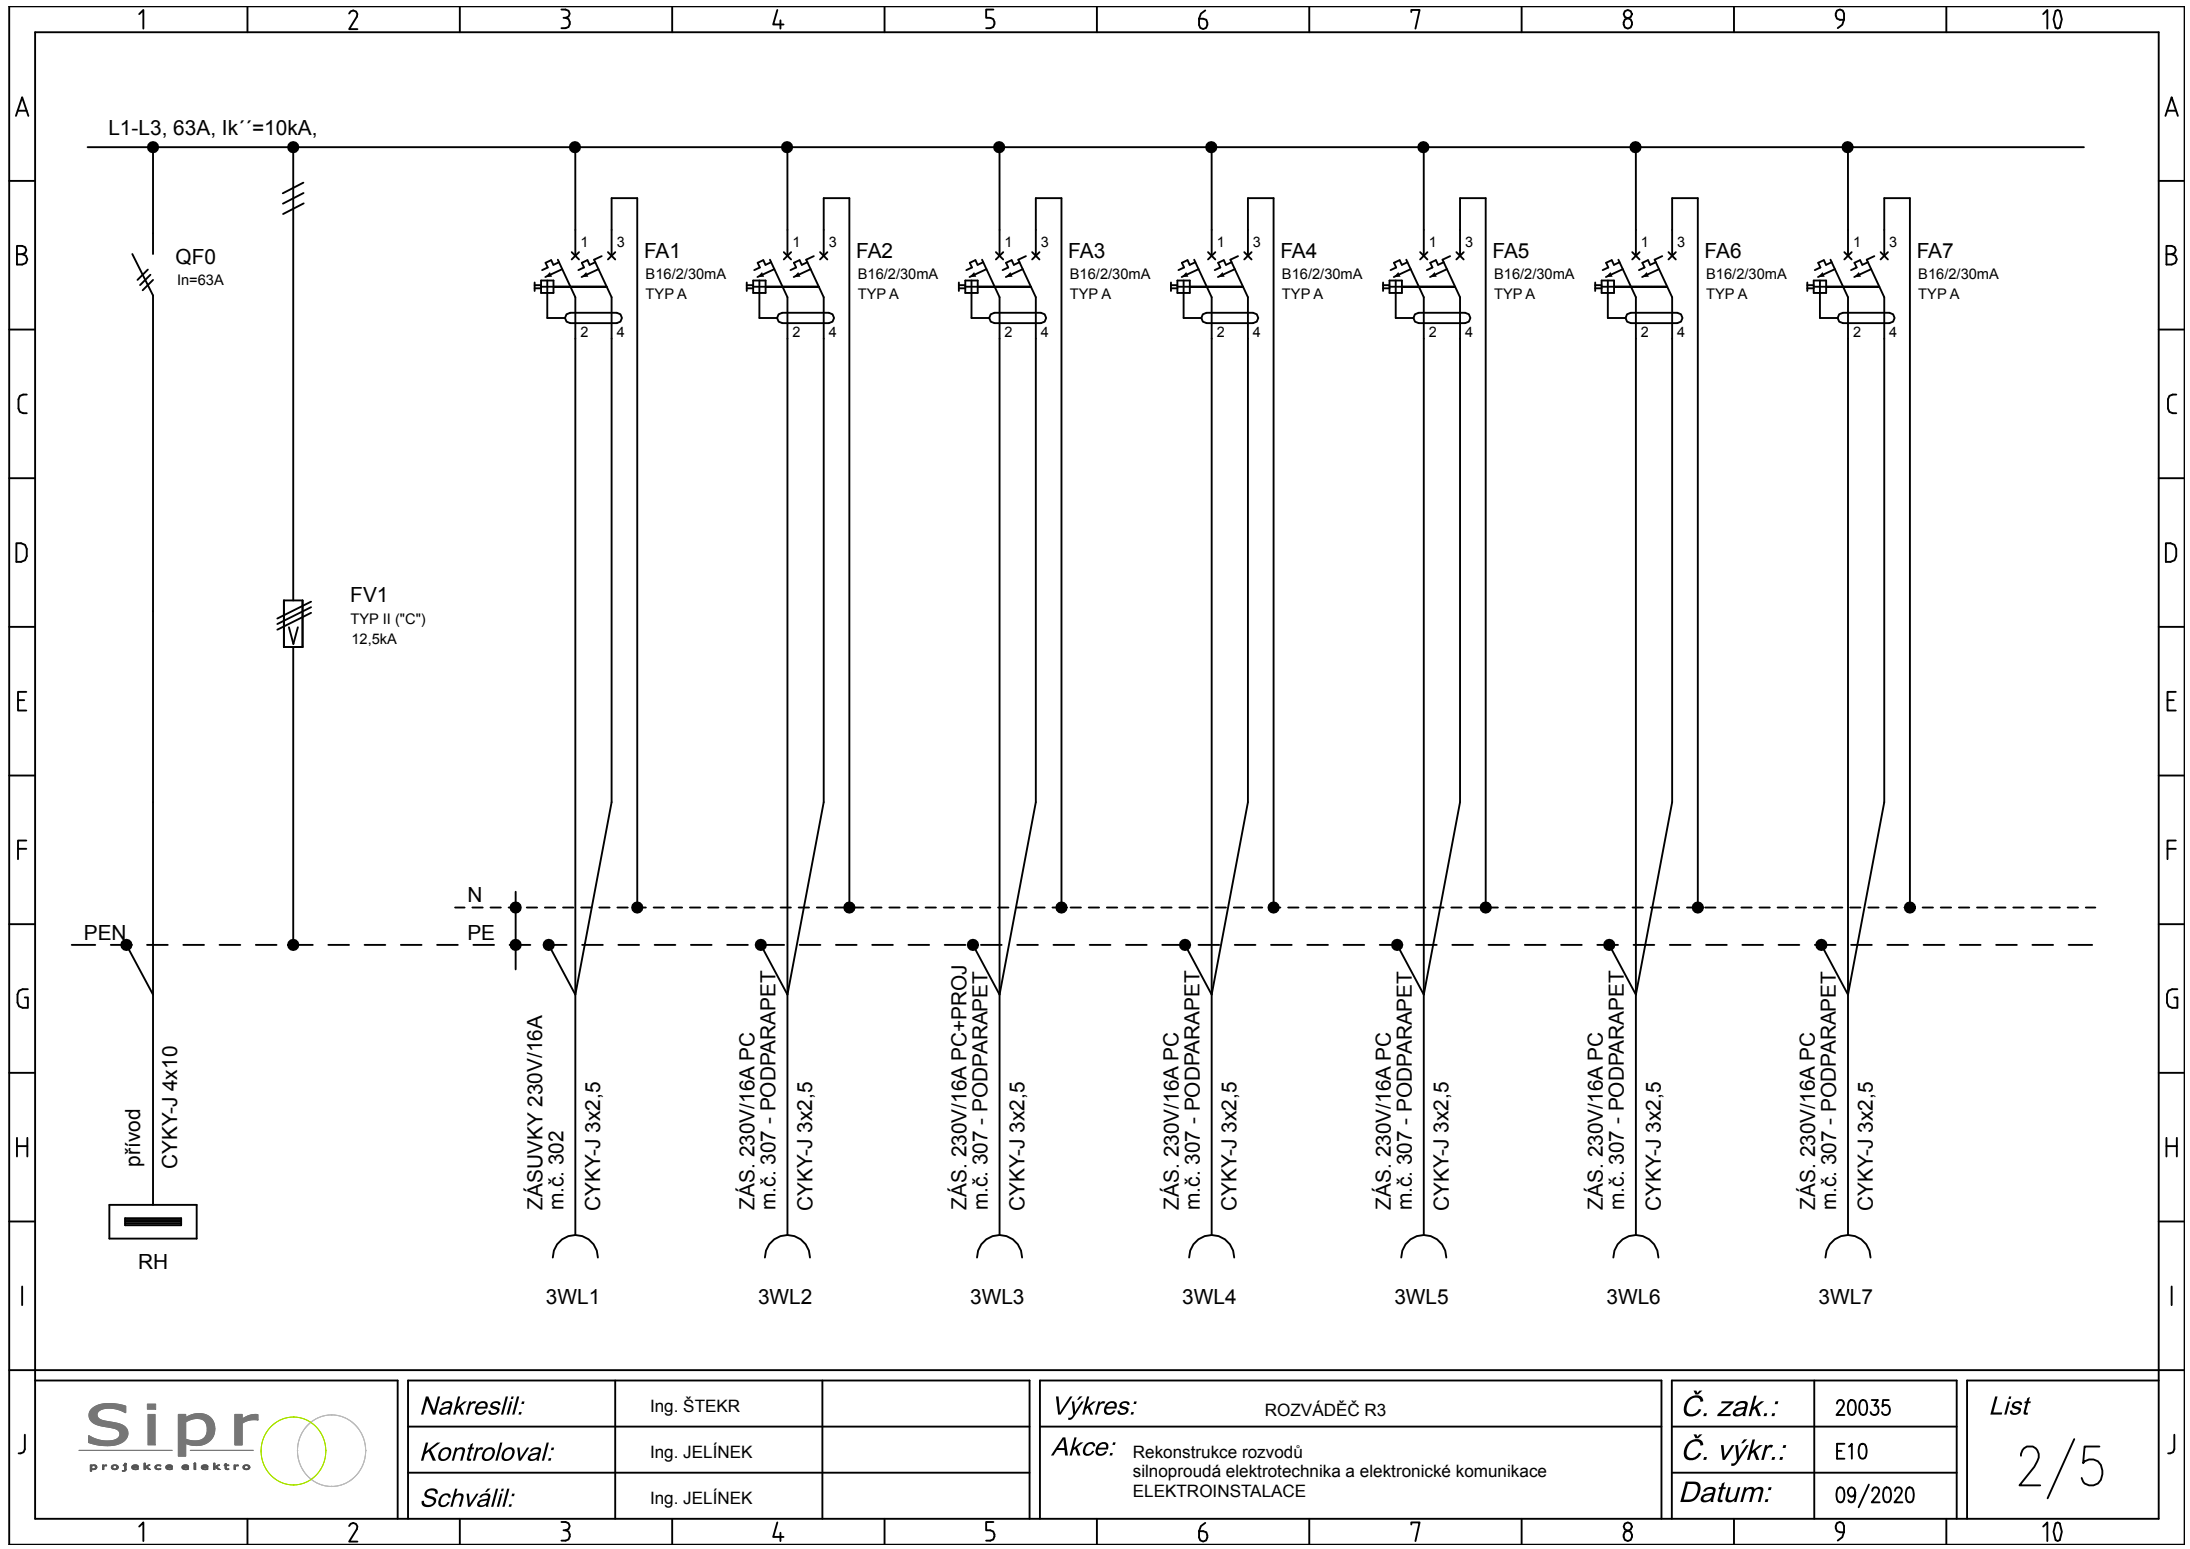
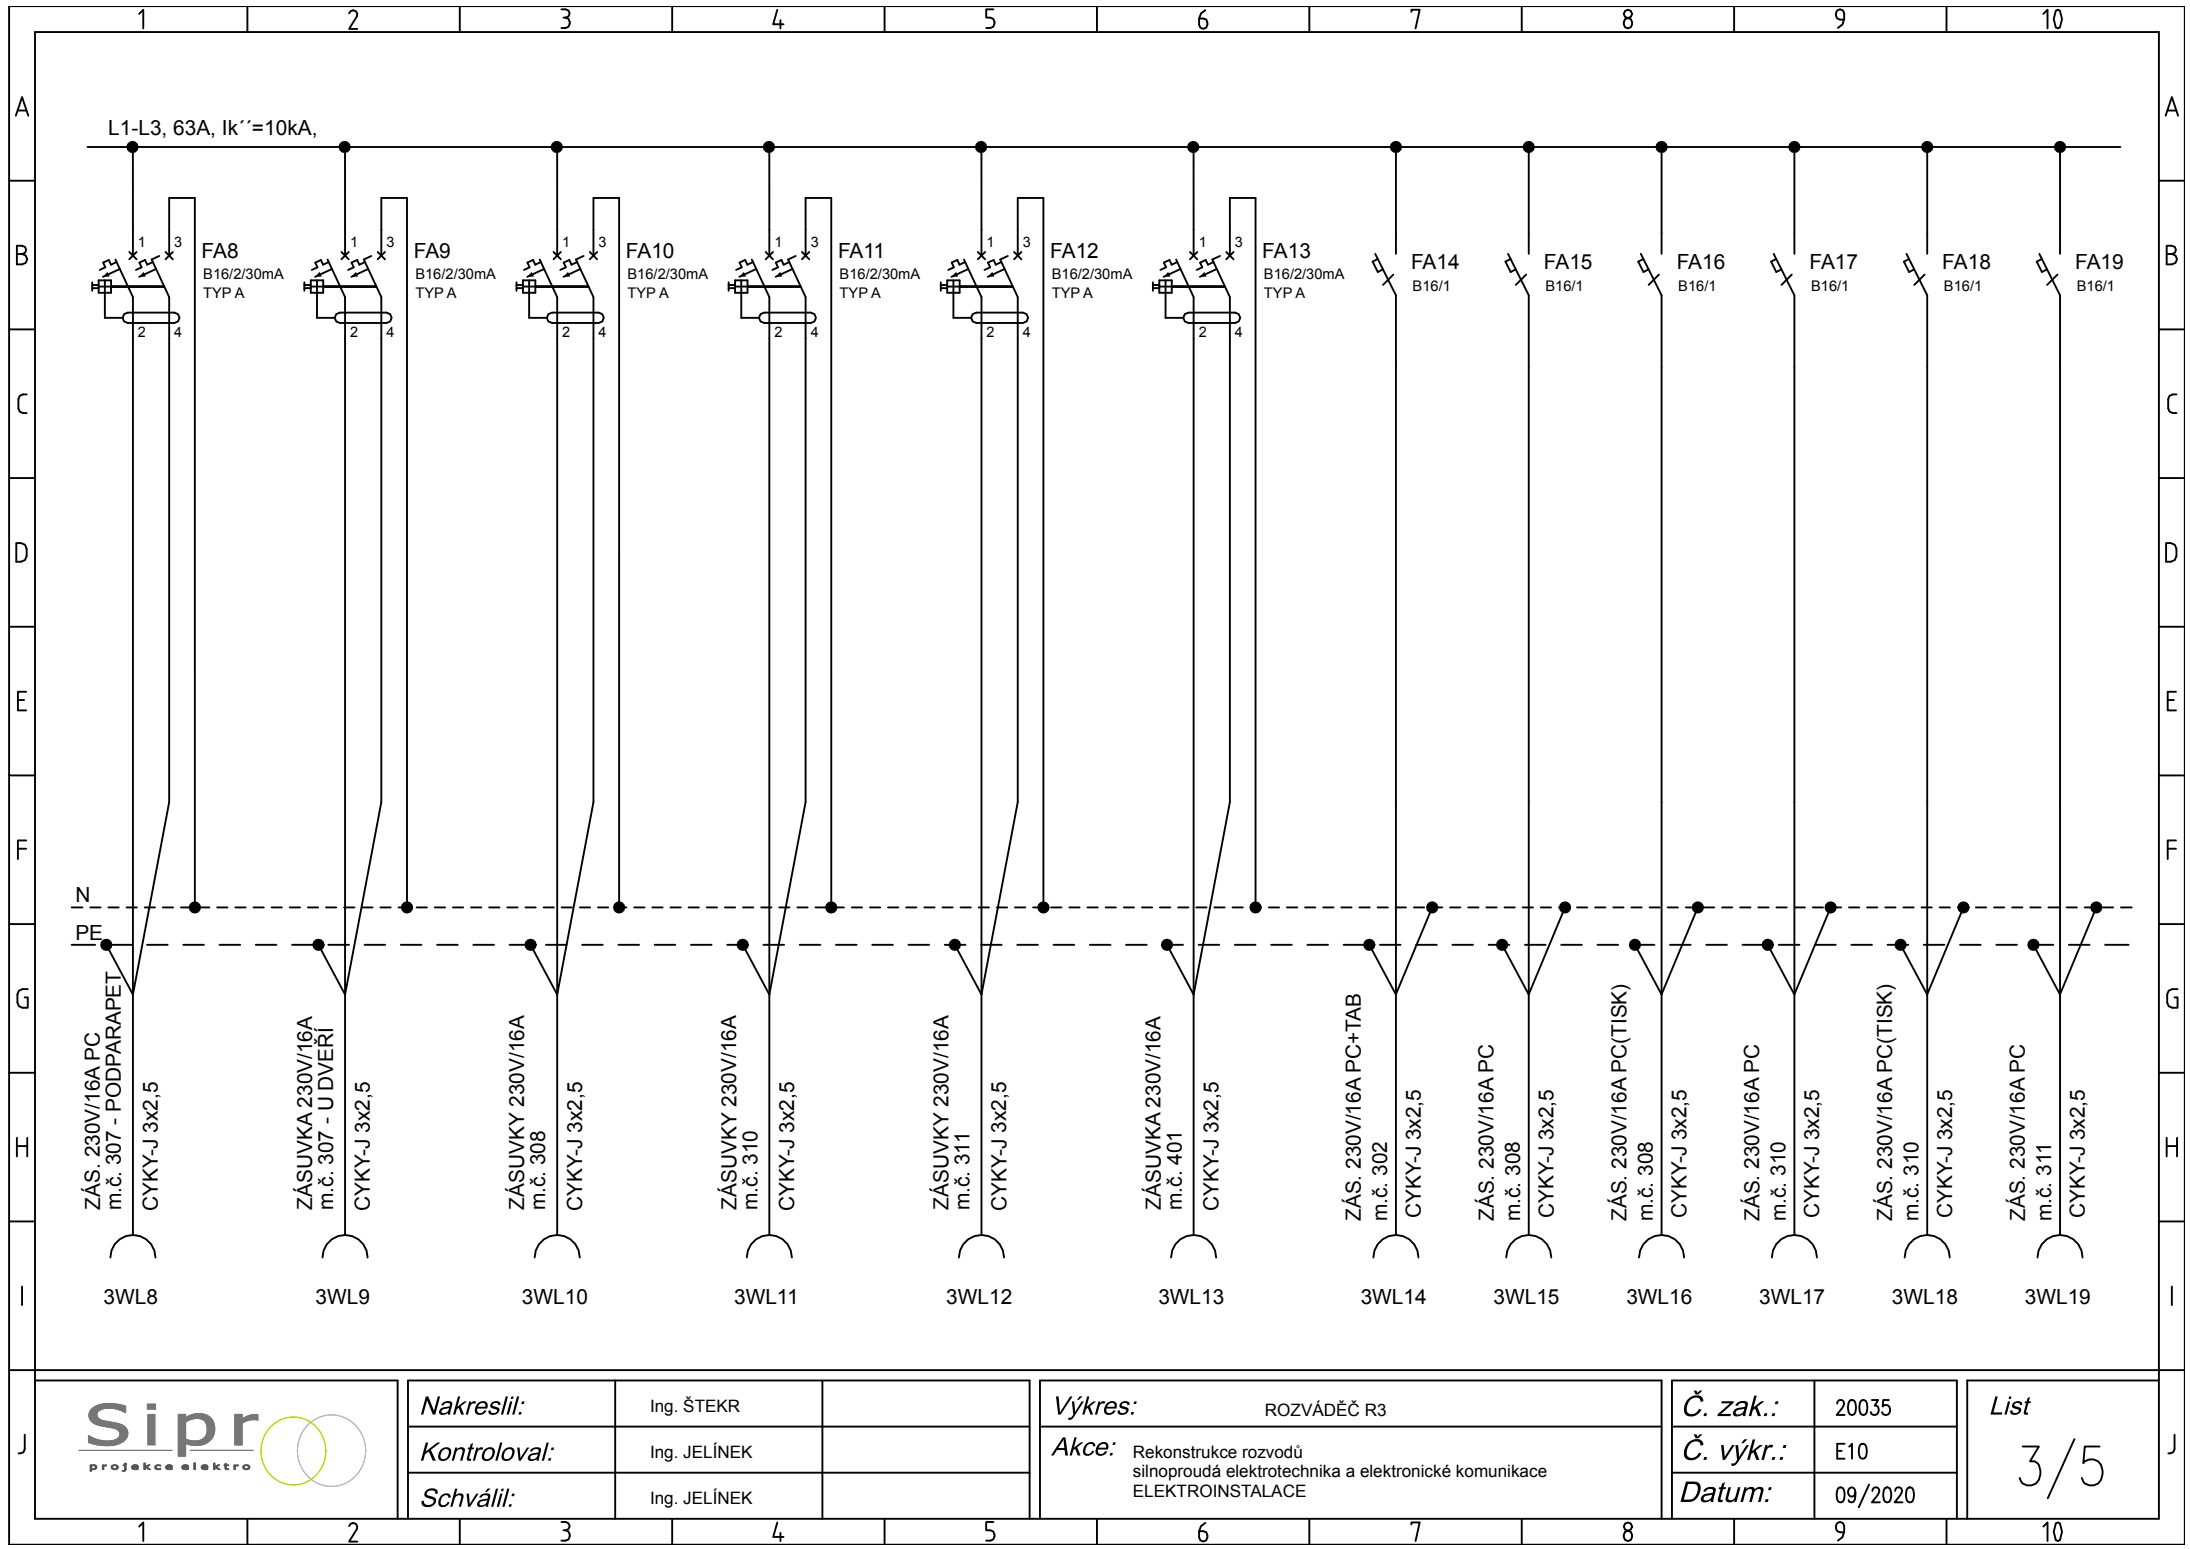






**ROZVADĚČ:** PLASTOVÁ ROZVODNICOVÁ SKŘÍŇ, 96 MOD. ZAPUŠTĚNÁ, 792x572x143 mm  
**KRYTÍ:** IP40/20 + ZÁMEK  
**SOUSTAVA:** 3+N+PE, 50Hz, 400V/230V, TN-S  
**PŘÍVODY:** SPODEM  
**VÝVODY:** HOREM  
**OCHRANA:** OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ, NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

|                   |   |                  |  |                |
|-------------------|---|------------------|--|----------------|
| <b>Nakreslil:</b> | <b>Kontroloval:</b>   | <b>Schválil:</b> | <div></div> |                |
| Ing. ŠTEKR        | Ing. JELÍNEK  | Ing. JELÍNEK     |  |                |
|                   |   |                  |  |                |
| <b>Místo:</b>     | ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 124, Nový Bor  |                  | <b>Č. výkr.:</b>   | E10            |
| <b>Zákazník:</b>  | Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  |                  | <b>Datum:</b>  | 09/2020        |
| <b>Akce:</b>      | Rekonstrukce rozvodů<br>silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace<br>ELEKTROINSTALACE |                  | <b>Stupeň:</b>   | DPS            |
|                   |   |                  | <b>Měřítka:</b>  | <b>Výtisk:</b> |
| <b>Výkres:</b>    | ROZVADĚČ R3   |                  | ---  |                |





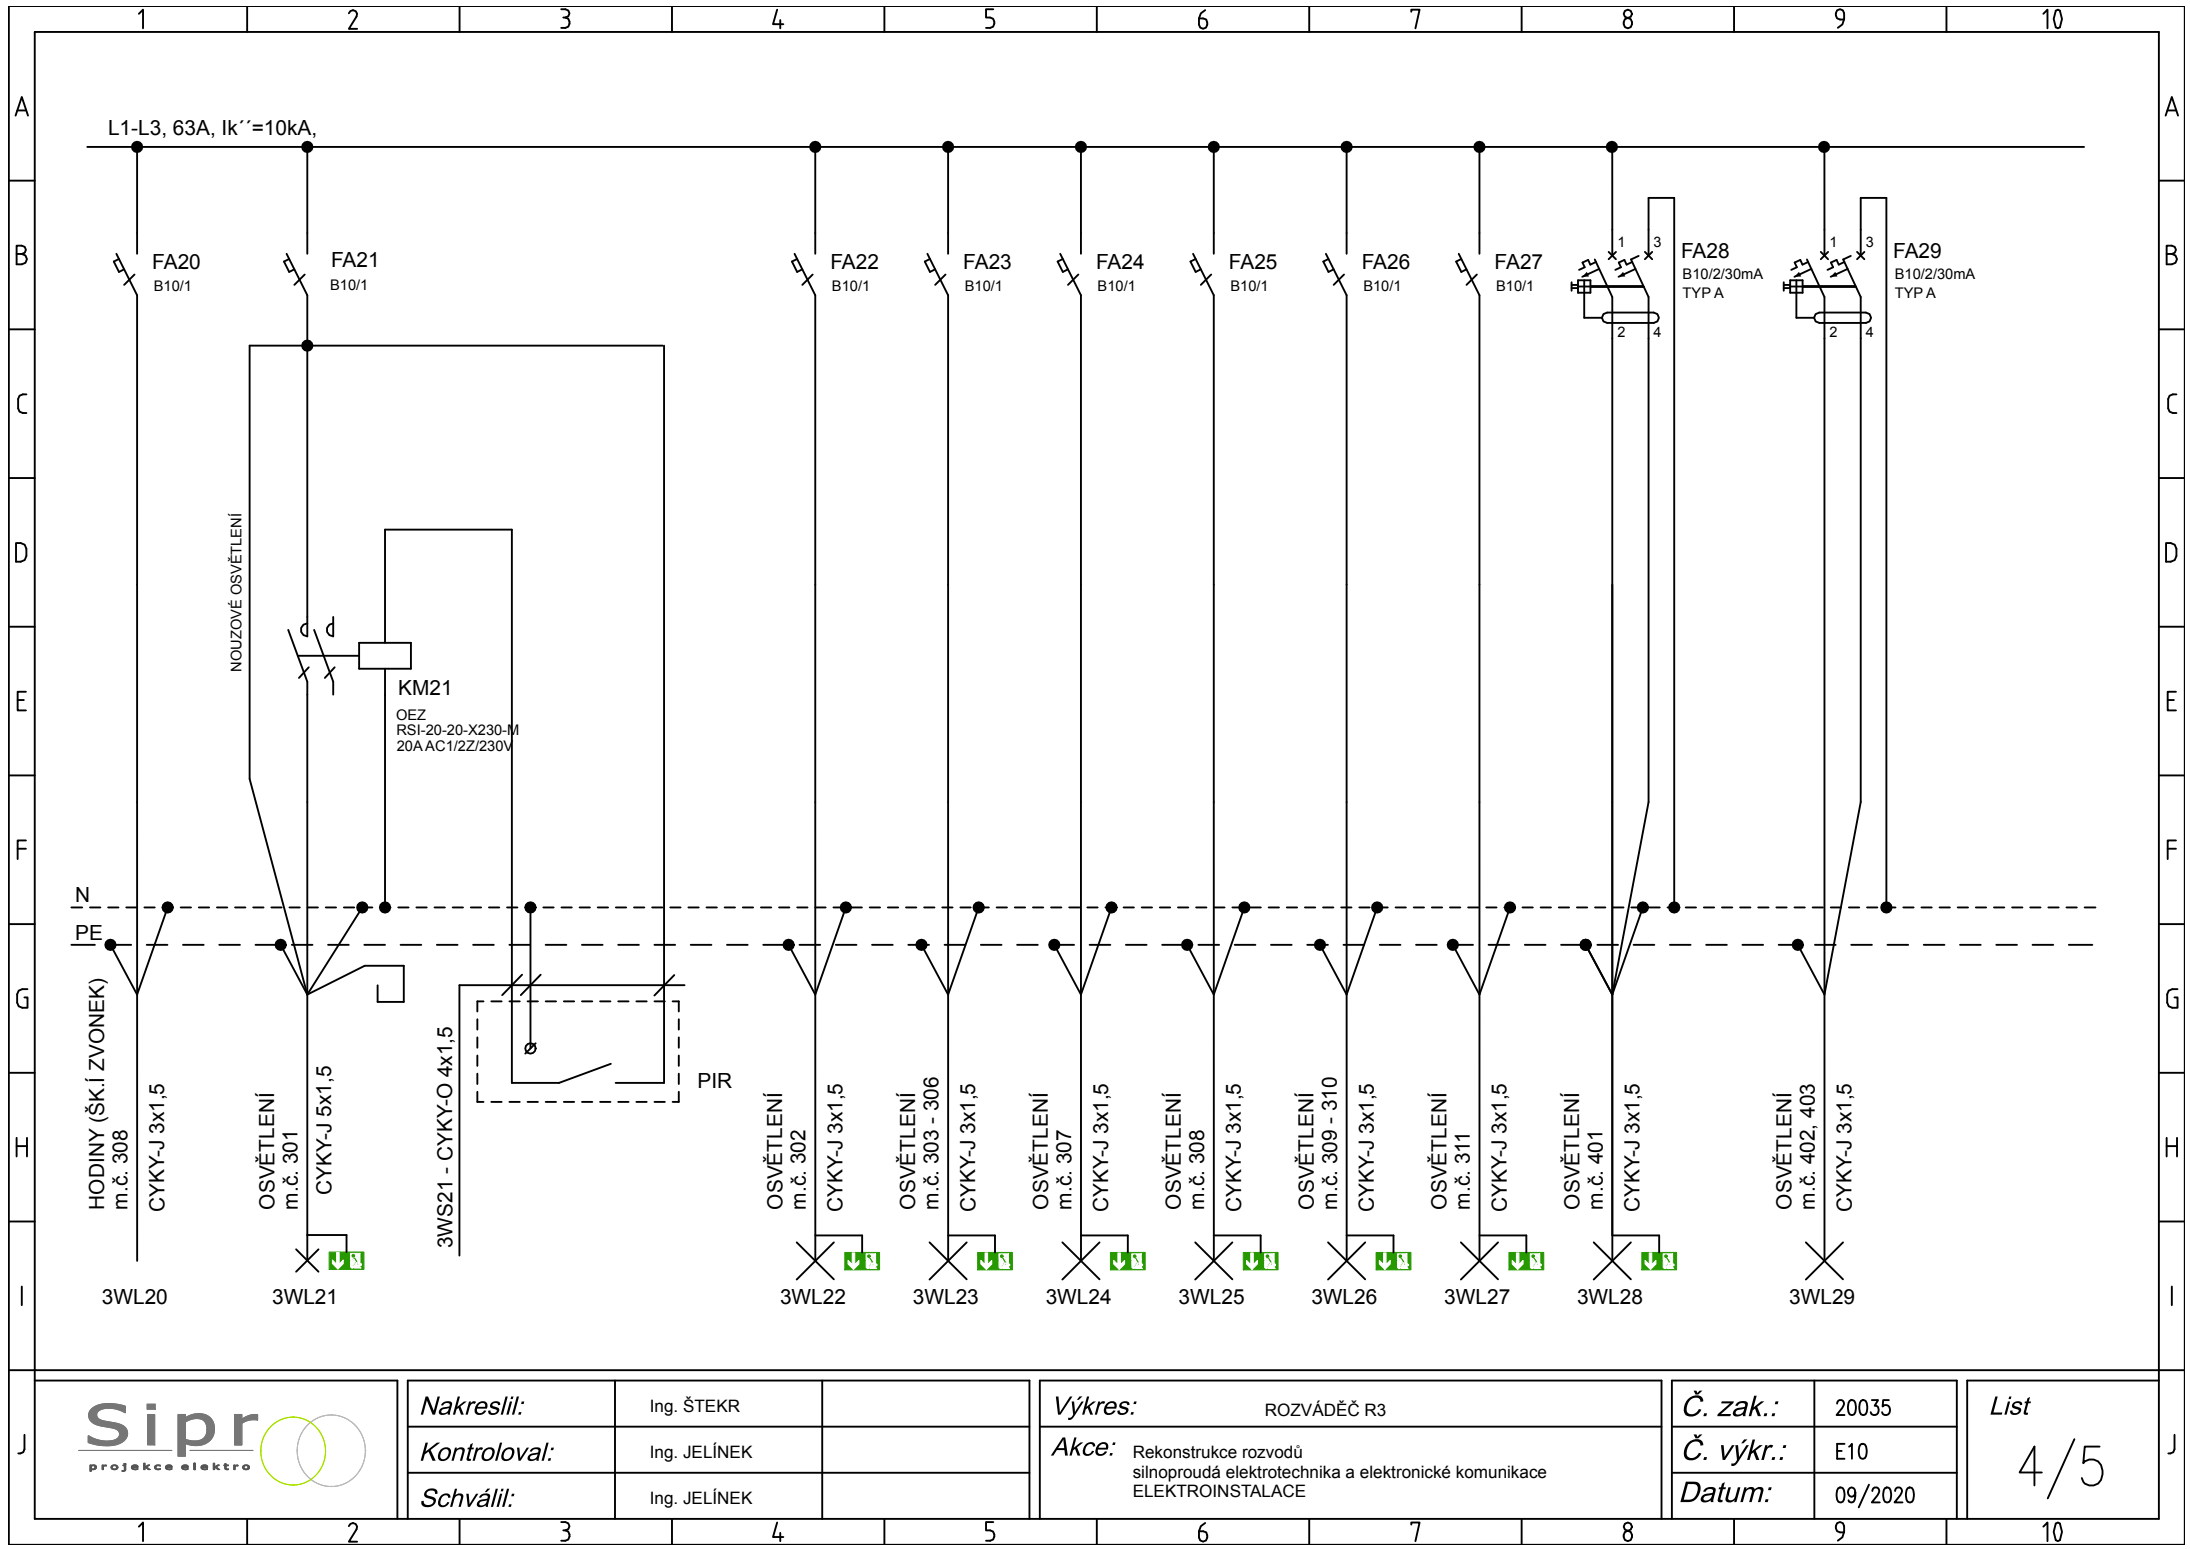

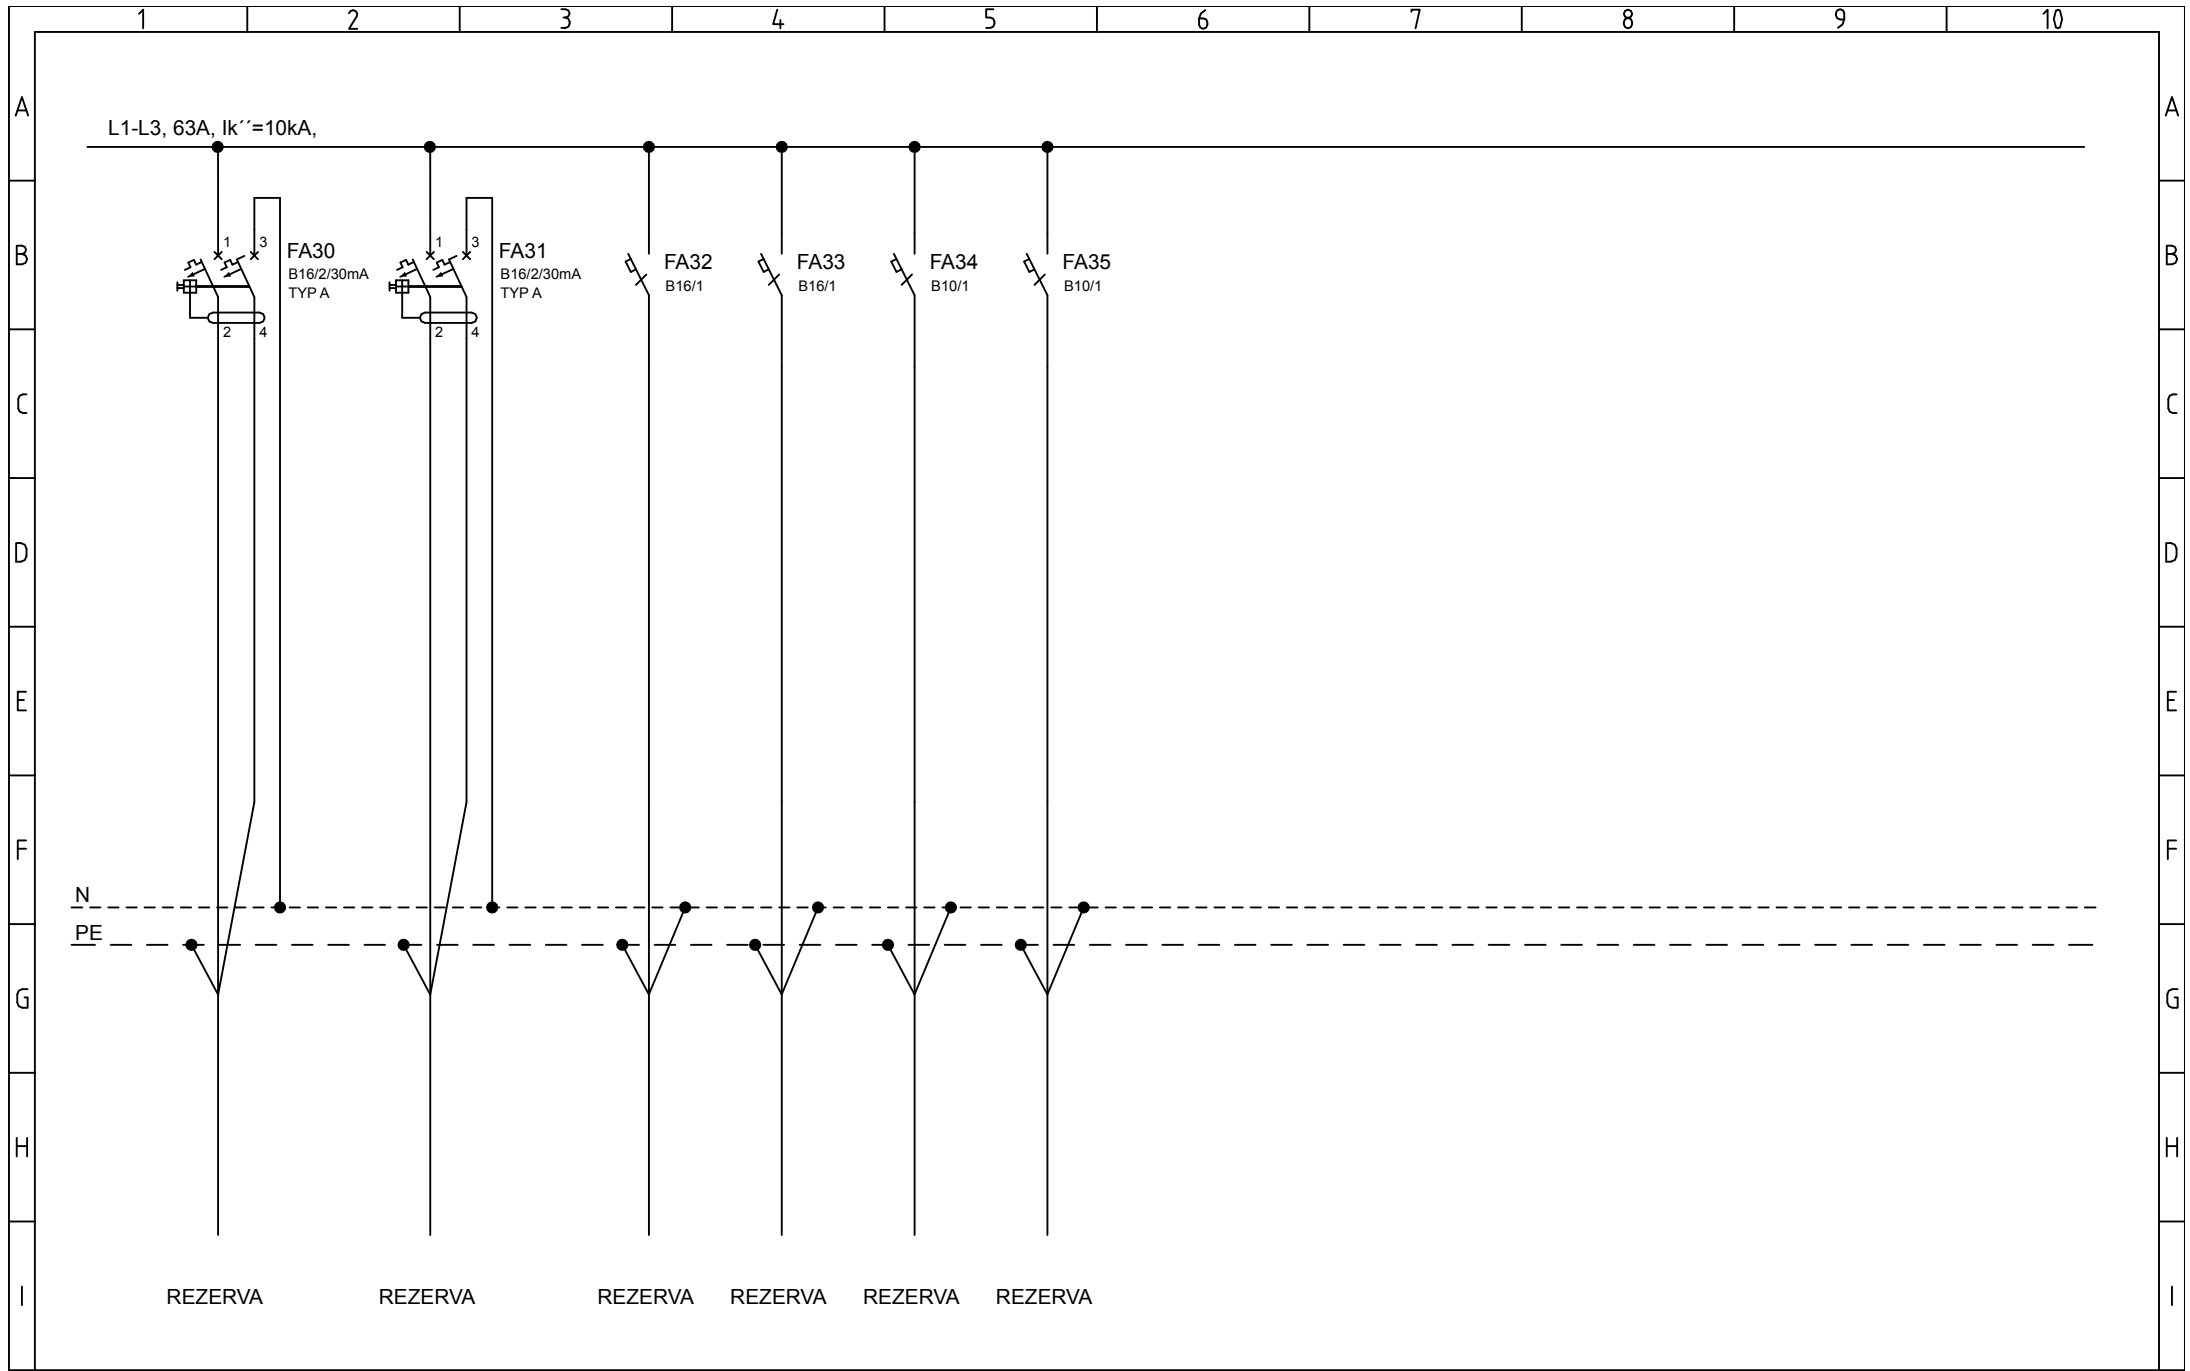

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| Nakreslil:   | Ing. ŠTEKR   |  |
| Kontroloval: | Ing. JELÍNEK |  |
| Schválil:    | Ing. JELÍNEK |  |

|         |   |
|---------|---|
| Výkres: | ROZVÁDĚČ R3   |
| Akce:   | Rekonstrukce rozvodů<br>silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace<br>ELEKTROINSTALACE |

|           |         |
|-----------|---------|
| Č. zak.:  | 20035   |
| Č. výkr.: | E10     |
| Datum:    | 09/2020 |

|      |
|------|
| List |
| 5/5  |