


K5
d110
d110

K4
d110
d110

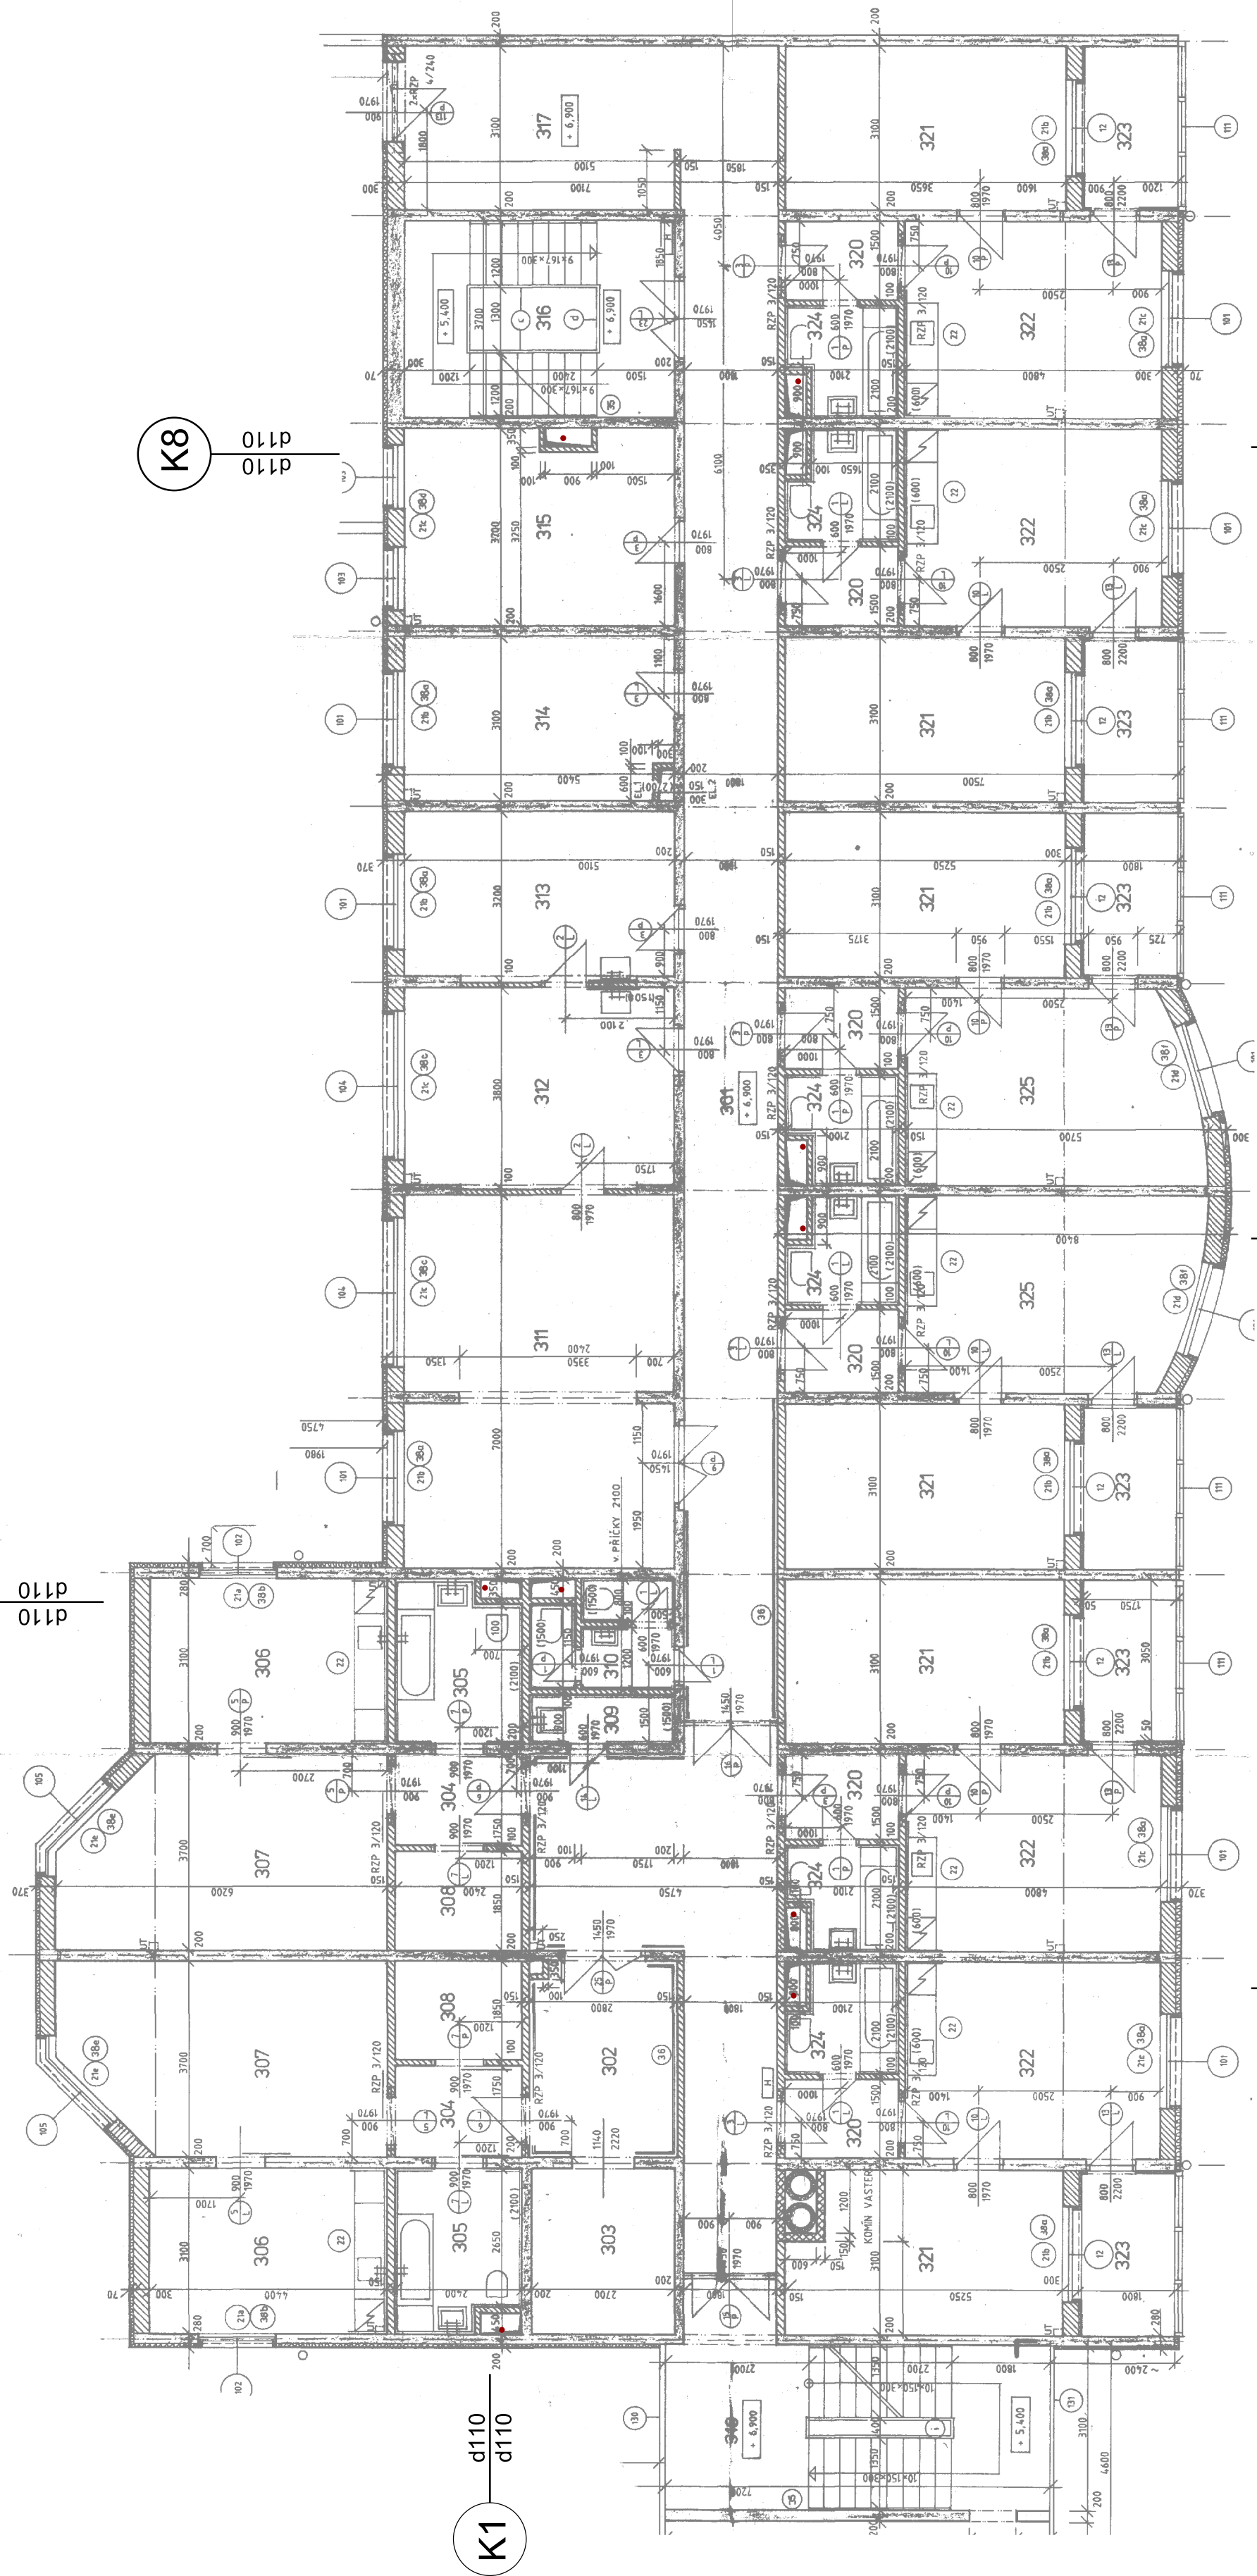

K1
d110
d110

K2
d110
d110

K3
d110
d110

K6
d110
d110

K7
d110
d110

K9
d110
d110

K10
d110
d110

LEGENDA

- KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPS (HT)
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-09-15	Výroční vydání

KL-PLAN projektový atelier KL-PLAN s.r.o. T: +420 777 82 078 info@klplan.cz www.klplan.cz	OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR UL. B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE		
	Investor	Město Nový Bor, Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor IČ 00260771	PŘÍLOHA ČÍSLO:
	Místo stavby	Nový Bor	
	Kraj	Liberecký	
	Číslo zakázky	10-2023/LK-DPS	Číslo výkresu:
	Měřítko	1 : 100	D.1.4.1.12
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	