


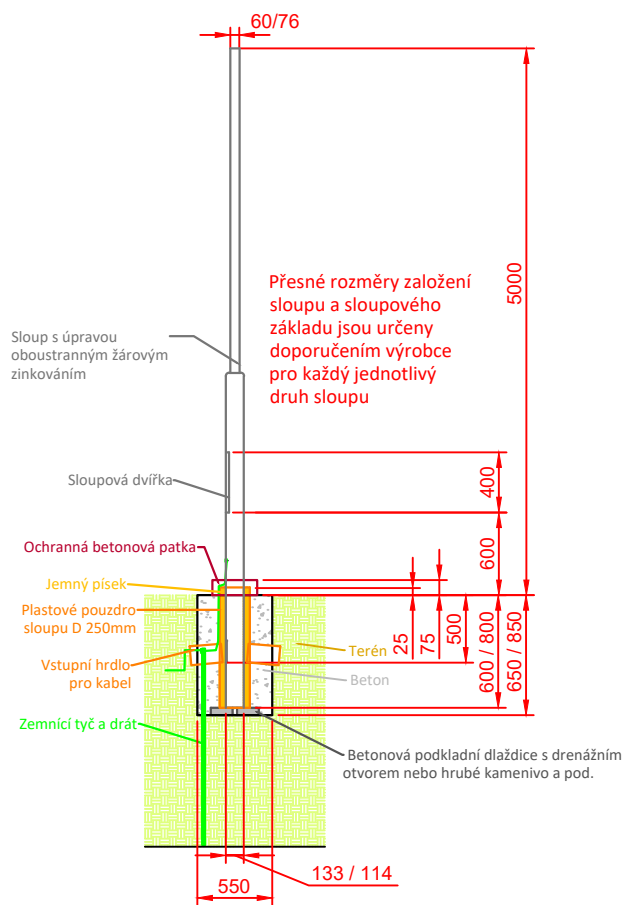


# Řez uložením sloupů 7,2 a 5,0 metru

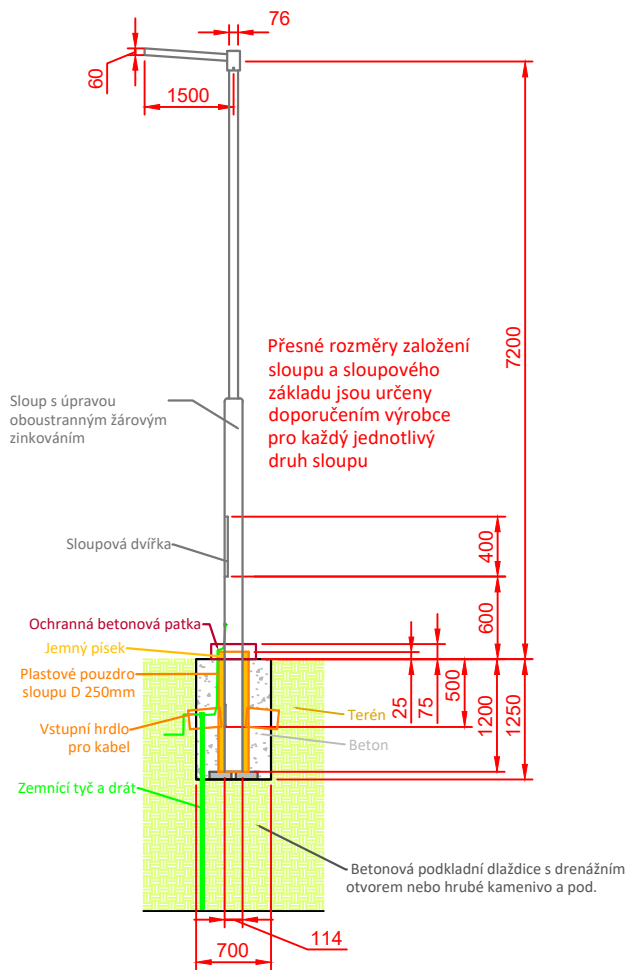

Kóty v milimetrech  
Při souběhu nebo křížení podzemních vedení dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dále ČSN 33 2000-5-54 ed.3.  
Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).



ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS
-------------	------------	-------	--------

VEDOUcí PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	Děčínská 509 /31 470 01 Česká Lipa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz	
AUTORIZACE	JIRÍ ŠUK	EFektivní OSvětlování s.r.o.	
KONTROLOVAL	ANDREA KLÍMOVÁ		
MÍSTO STAVBY	Arnultovice u Nového Boru, k.ú. 707147, místní komunikace	ÚČEL:	PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor	DOKUMENTACE	
NÁZEV AKCE:	VO - NA SLOVANCE, KOMENSKÉHO, JUNGMANNOVA		
ČÁST:	D- DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO401, SO402, SO403		
NÁZEV VÝKRESU:	SLOUPOVÝ ZÁKLAD		
		FORMÁT	
		DATUM	ÚNOR 2024
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.401.1 D.2.402.1 D.2.403.1