


S
1 : 150

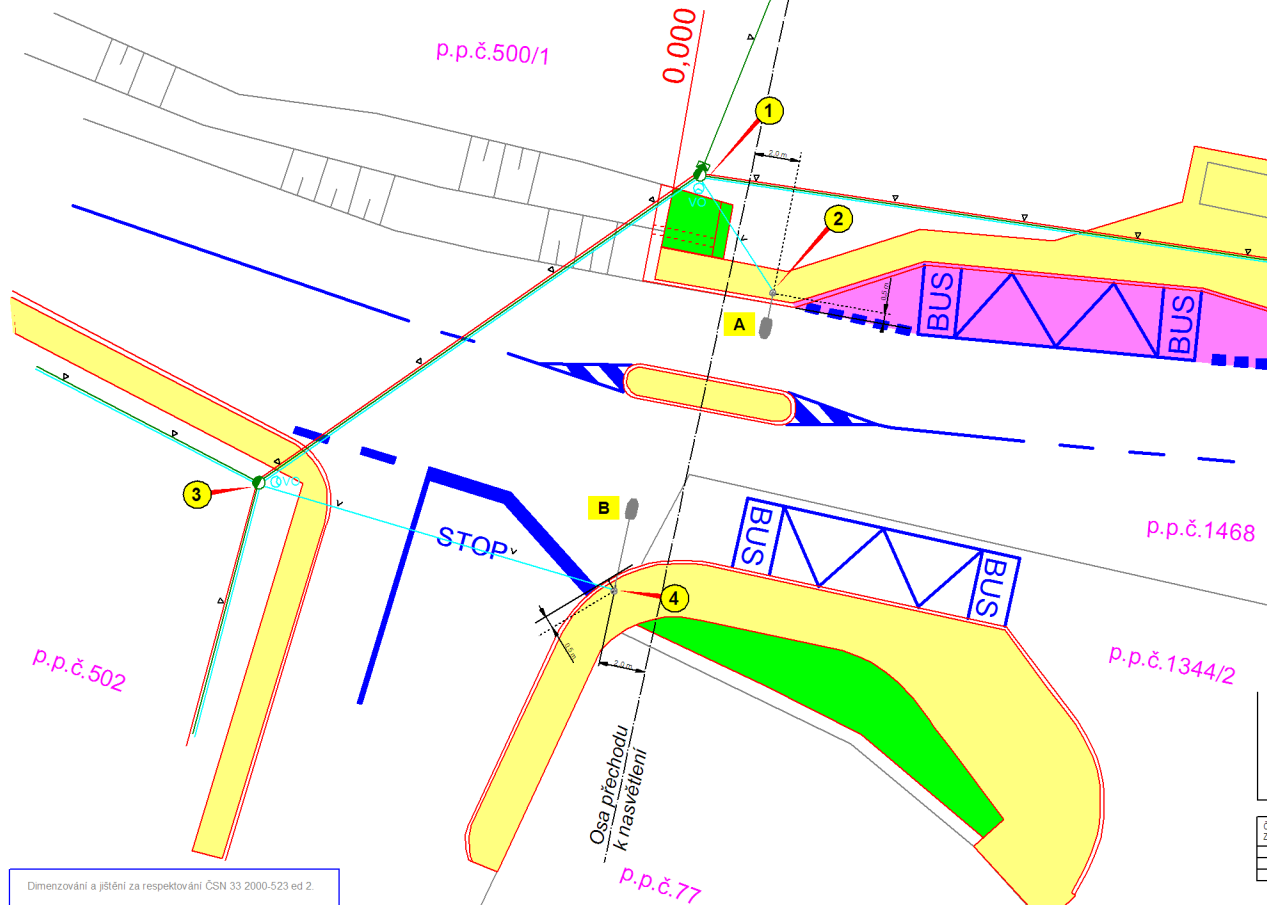

Legenda symbolů

	Rozvody NN - nadzemní vedení - ČEZ Distribuce, a.s. - stávající
	Rozvody VN - nadzemní vedení - ČEZ Distribuce, a.s. - stávající
	Rozvody VO - nadzemní vedení - Město Nový Bor
	Podpěrný bod - železobetonový stožár - stávající
	Pojistková skříň PPS na podpěrném bodu - stávající
	Vedení projektované
	Vedení existující
	Svítidlo metalhalogenidové, pravostranné 150/250W na stožáru v=6m s výložníkem d=1,0 m
	Svítidlo metalhalogenidové, pravostranné 150/250W na stožáru v=6m s výložníkem d=3,0 m

Příklad svítidel pro osvětlování přechodu pro chodce



p.p.č.502

p.p.č.500/1


0,000

p.p.č.1468

p.p.č.1344/2

p.p.č.77

Legenda kabelů

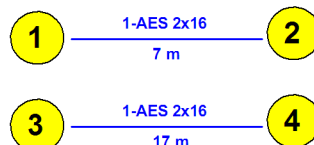

Dimenzování a jističní za respektování ČSN 33 2000-523 ed 2.

Vnější výšky :
- vnější prostory : NEBEZPEČNÉ (AB8)
- dle PNE 22 0000-2 - prostředí venkovní

Prostorové uspořádání sítí za respektování ČSN 736005.

SOUSTAVA
3PEN400/230VAC 50Hz / TN-C

Ochrana

Před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
samočinným odpojením od zdroje.

Veškeré činnosti provádět v koordinaci s ČEZ Distribuce, a.s.
a správcem veřejného osvětlení.

Před zahájením výkopových prací provést vytyčení všech sítí
Provést geotektické zaměření umístění stožárů.



Nefixovaný výstisk

8

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS / OBSAH ZMĚNY	PODPIS

PĚŠÍ KOMUNIKACE - DOLNÍ PÍHEL

Název akce

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE F.1.4 g) Elektroinstalace silnoproudá

Město Nový Bor
Náměstí Míru
Nový Bor, 473 01

p.p.č. 1468, KÚ PÍHEL

Projekční ústav

Ing. Ota Pour
Chotovice 59, 473 01 Chotovice
tel (+420) 607 817 502
e-mail: Ota.Pour@seznam.cz
URL: www.otapour.cz / pour.htm

Autorizovaný inženýr
v oboru technická zařízení staveb
 evidenční číslo: 0500775

Nasvětlení přechodu pro chodce

vypracoval	1 : 150	DUR+DSP
Ing. L. Štěpánek	SAI	Ing. L. Štěpánek
SAI	P-39161	SAI

Ing. Ota Pour	SAI	Ing. Ota Pour	SAI	8.11.2009	E-01
autorizovaný inženýr		autorizovaný inženýr		SAI	SAI

VEŠKERA PRÁVA VYHRAZUJEME. BĚŽNÉ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUŠTNÉ.

Činnosti a změny provádět za respektování ČSN 73 6110 / Z2 a ČSN EN 13201-2/1