- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A POD STROPEM V 1.PP

- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16 (do d25) A PN 20 (od d32).

- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI.

- POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
  O TL. - 13mm (do d25)
  O TL. - 20mm (od d32)
  O TL. - 9mm POŽÁRNÍ VODOVOD

- MIN VZÁLENOSTI PŘÍCHYTEK POTRUBÍ BUDE DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
  d20 - 85cm d25 - 95cm d32 - 110mm
  d40 - 120cm d50 - 130cm d63 - 150mm

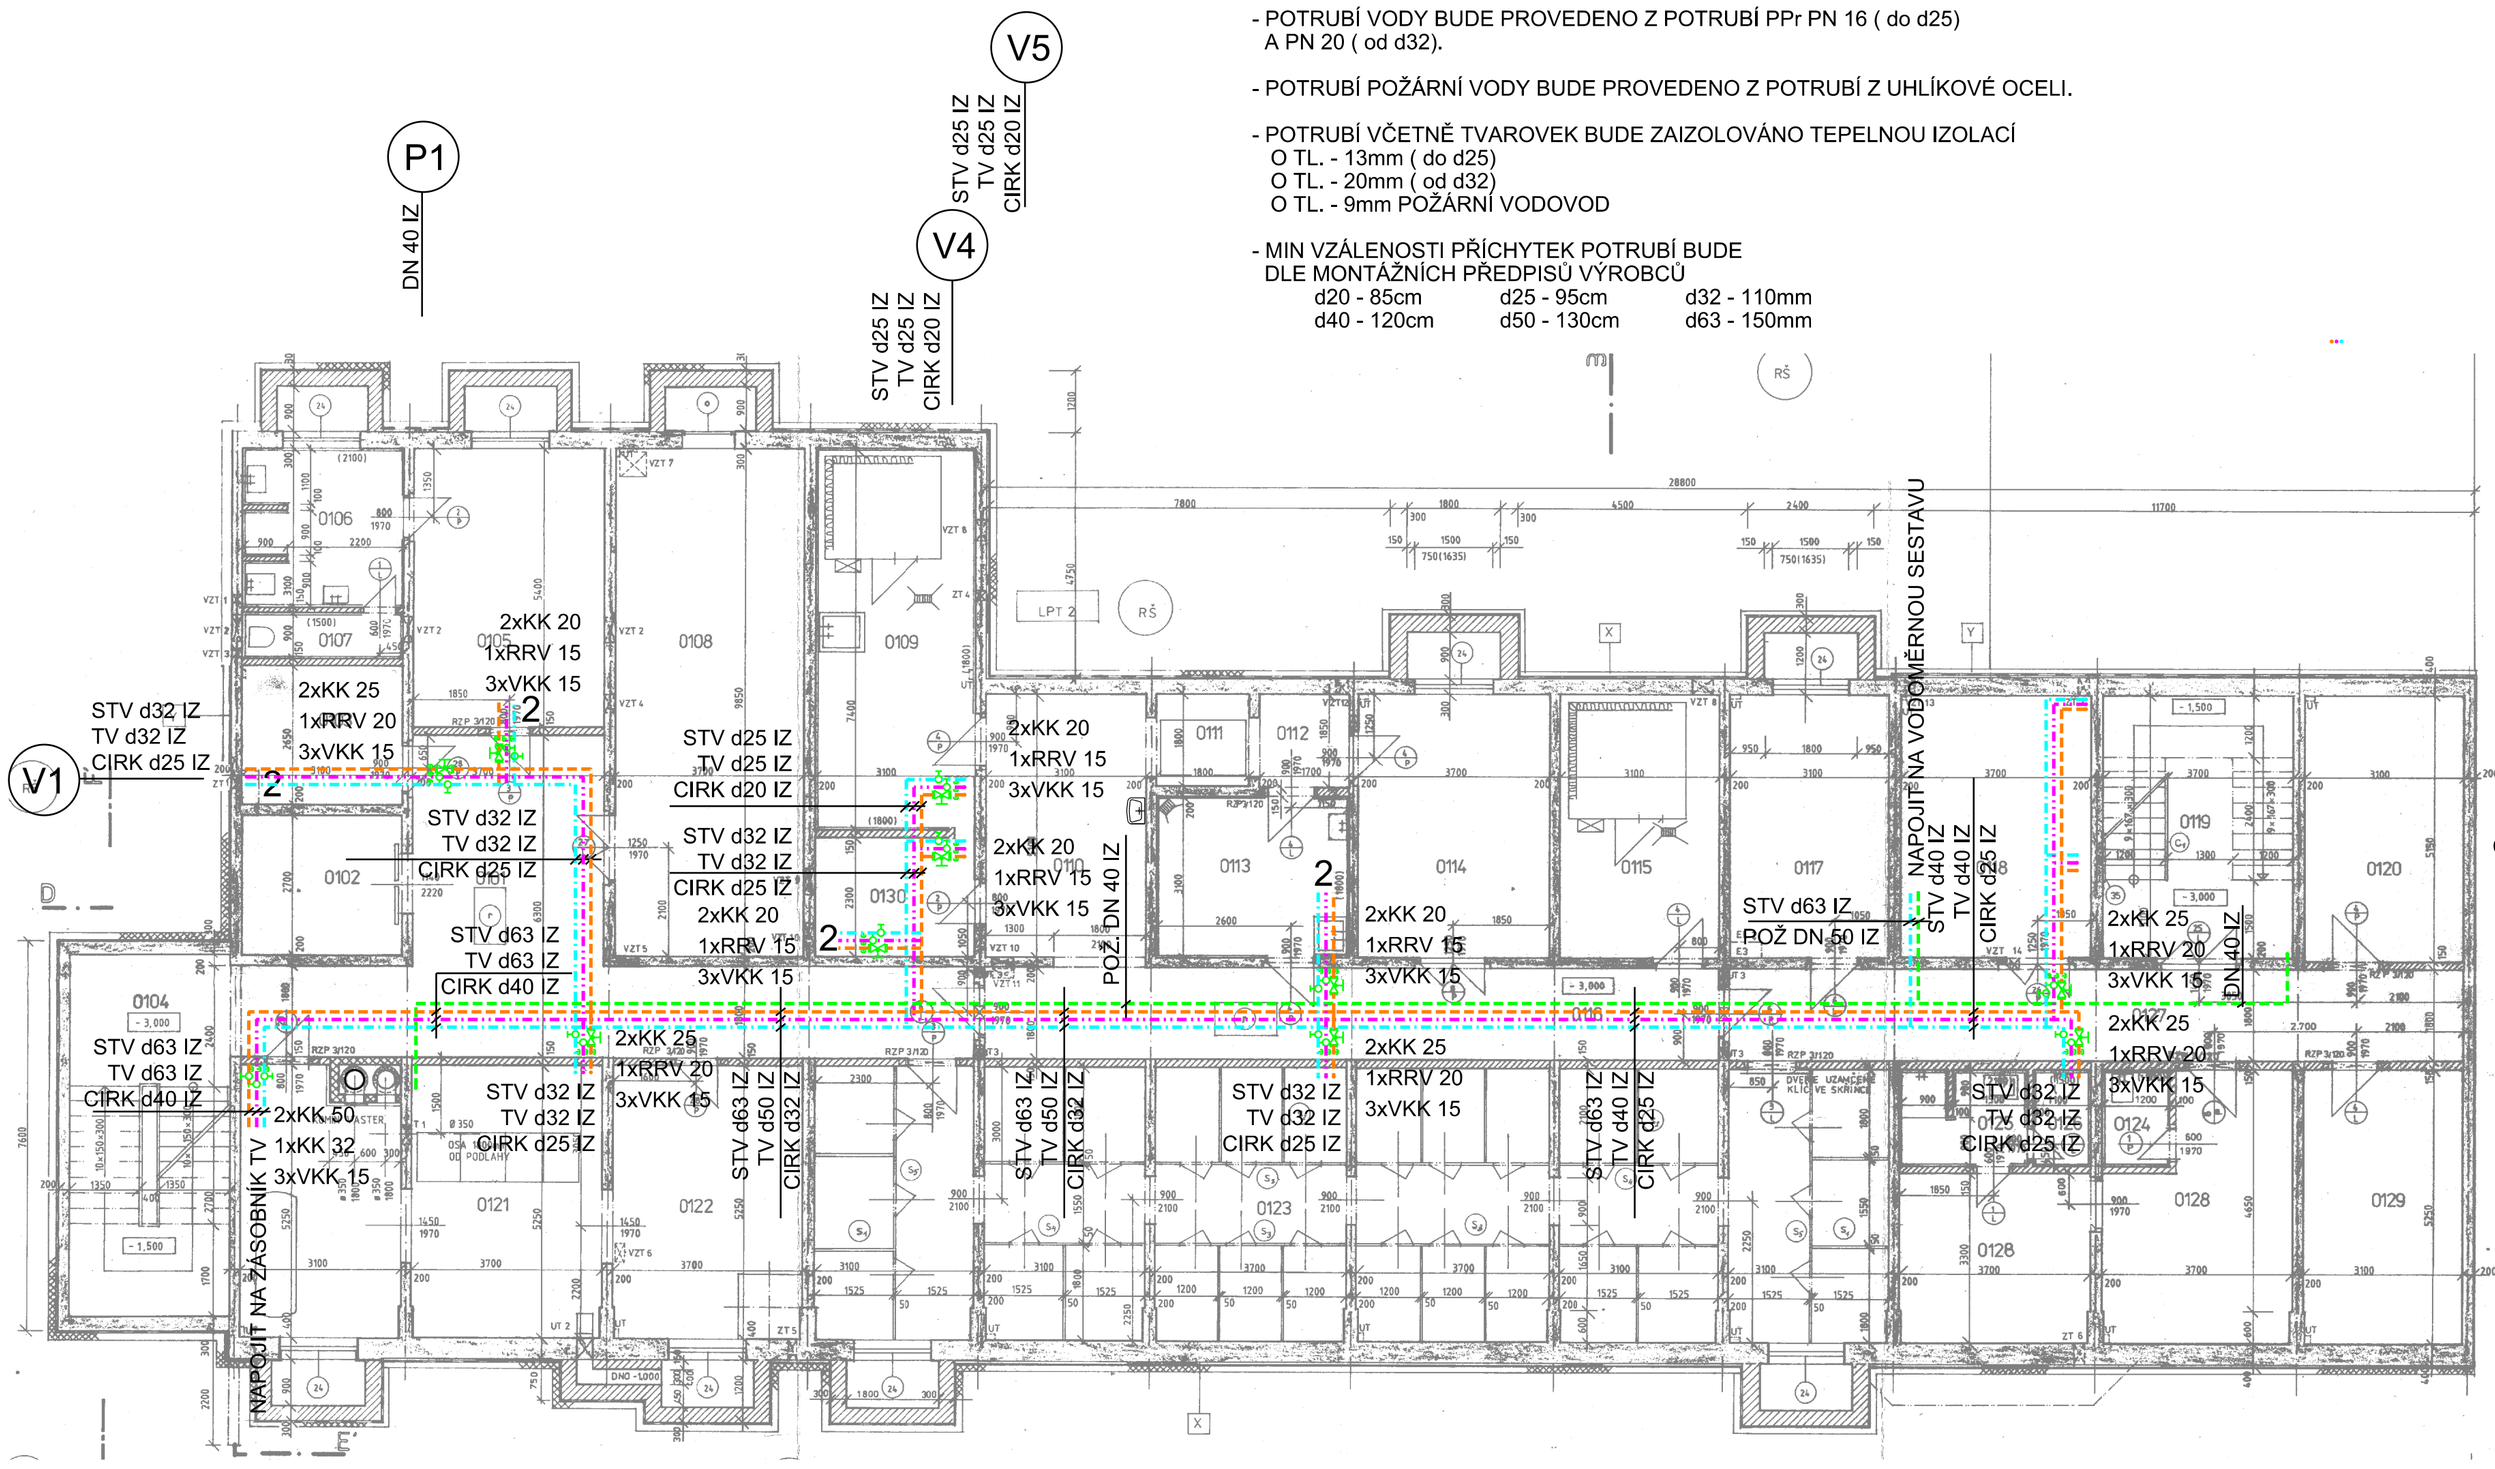

LEGENDA

1 — STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ MĚŘÍCÍ STANICE PRO ODEČET VODY
350x150-120mm
1 x VODOMĚR NA STV Qn = 1,5m3/h
1 x VODOMĚR NA TV Qn = 1,5m3/h
2 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20
2 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN 20

2 — NOVÁ VODOMĚRNÁ MĚŘÍCÍ STANICE PRO ODEČET VODY
350x150-120mm
1 x VODOMĚR NA STV Qn = 1,5m3/h
1 x VODOMĚR NA TV Qn = 1,5m3/h
2 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20
2 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN 20

STV d25 IZ, TV d25 IZ, CIRK d20 IZ — V13

H — POŽÁRNÍ HYDRANT d25 - 30m

STV d25 IZ, TV d25 IZ, CIRK d20 IZ — V8

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

DN 40 — P2

POTRUBÍ CIRKULACE 45°C

POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-09-15	Výchozí vydání

KL-PLAN projektový atelier
KL-PLAN s.r.o.
T: +420 777821078
info@klplan.cz
www.klplan.cz

OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR
UL B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 1.PP - VODOVOD

HIP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Nový Bor, Náměstí Míru 1	PARÉ ČÍSLO:
		473 01 Nový Bor	
±0,000= ***,***m.n.m BPV		IČ 00260771	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. DANIEL FLORIÁN	Místo stavby	Nový Bor	
	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. DANIEL FLORIÁN	Číslo zakázky	10-2023/LK-DPS	Číslo výkresu: D.1.4.1.01
	Měřítko	1 : 100	
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	