

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH
A POD STROPEM V 1.PP

- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-PN 16 (do d25)
A PN 20 (od d32).

- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI.

- POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ

O TL. - 13mm (do d25)

O TL. - 20mm (od d32)

O TL. - 9mm POŽÁRNÍ VODOVOD


- MIN VZÁLENOSTI PŘÍCHYTEK POTRUBÍ BUDE

DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ

d20 - 85cm d32 - 110mm


d40 - 120cm d50 - 130cm

d63 - 150mm

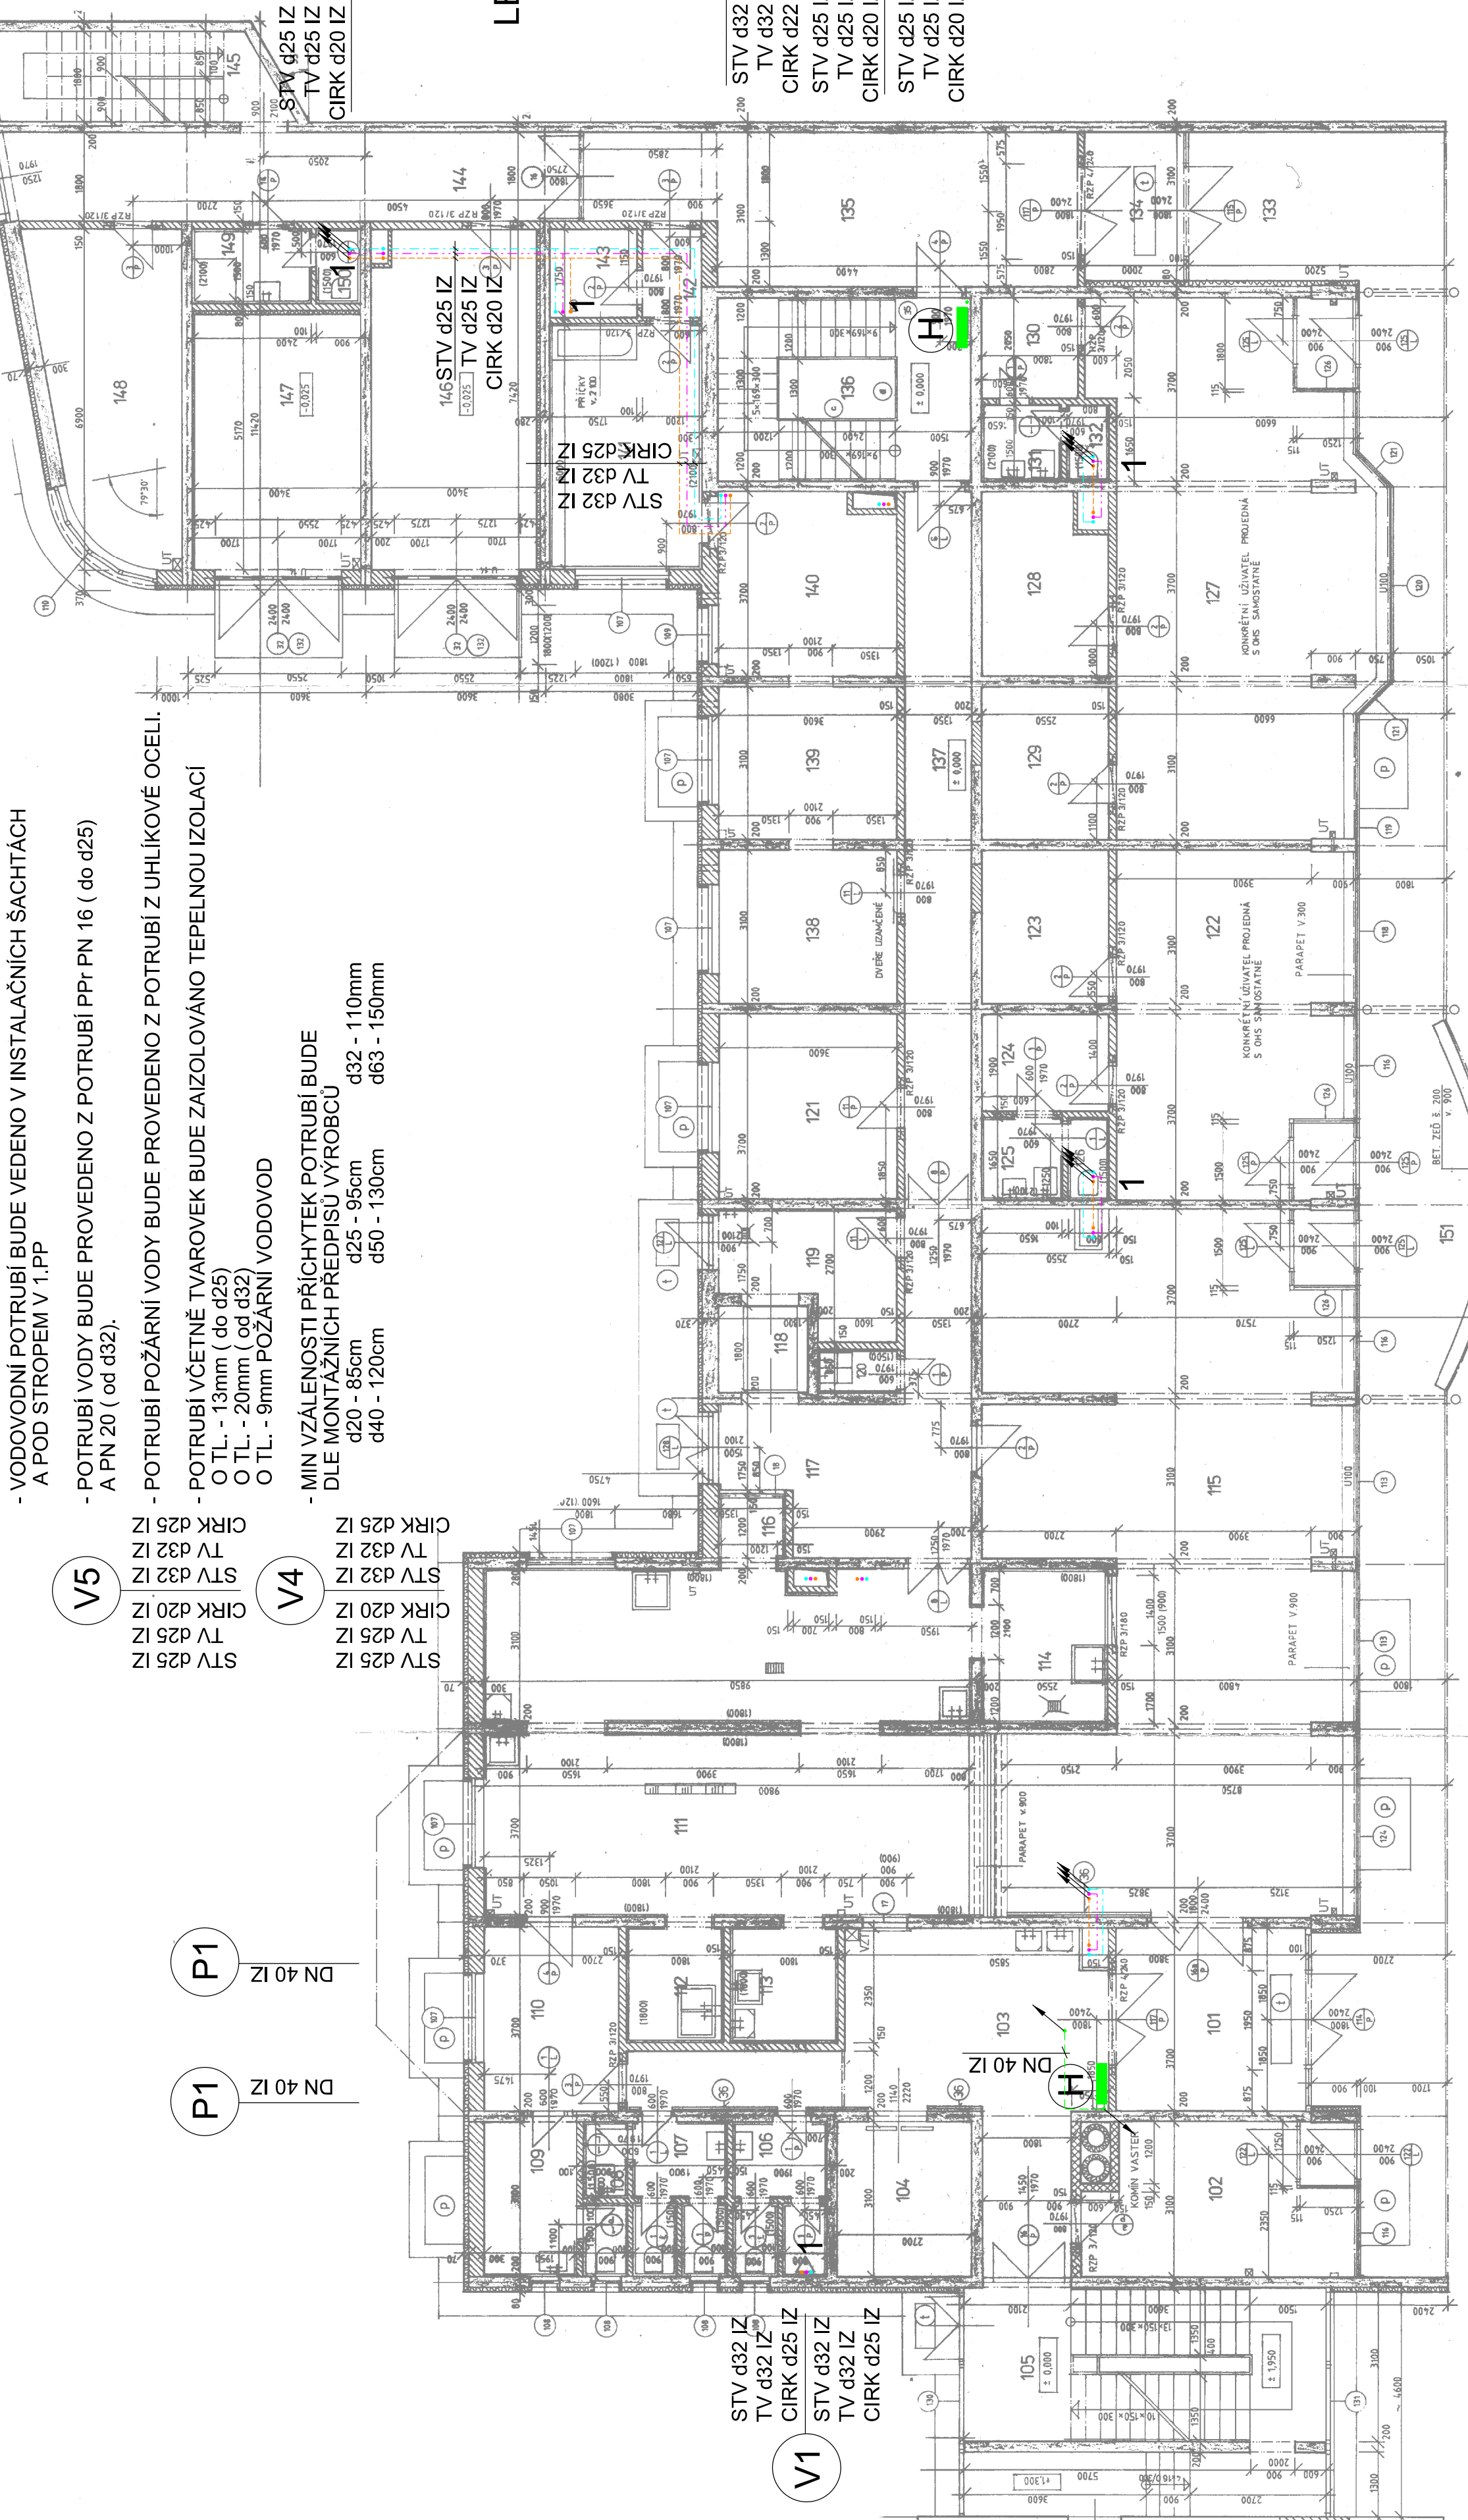

LEGENDA

1



STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ MĚŘÍCÍ STANICE
PRO ODEČET VODY
350X150-120mm

1 x VODOMĚŘ NA STV Qn = 1,5m³/h

1 x VODOMĚŘ NA TV Qn = 1,5m³/h

2 x UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20

2 x UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT

S VYPOUŠTĚNÍM DN 20

POŽÁRNÍ HYDRANT d25 - 30m

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C

POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

STV d25 IZ
TV d25 IZ
CÍRK d20 IZ

V3

STV d25 IZ
TV d25 IZ
CÍRK d20 IZ

V2

STV d25 IZ
TV d25 IZ
CÍRK d20 IZ

V6

STV d25 IZ
TV d25 IZ
CÍRK d20 IZ

V7

STV d25 IZ
TV d25 IZ
CÍRK d20 IZ

V9

STV d32 IZ
TV d32 IZ
CÍRK d25 IZ

V10

STV d32 IZ
TV d32 IZ
CÍRK d25 IZ

OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR
UL. B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

PARE ČÍSLO:

Investor

Město Nový Bor, Náměstí Míru 1

473 01 Nový Bor

IC 00260771

Místo stavby

Nový Bor

Kraj

Liberecký

Číslo zakázky

10-2023/LK-DPS

Měřítko

1 : 100

Účel PD

Dokumentace pro provádění stavby



KL-PLAN s.r.o.
I: +420 777 821 078
info@klplan.cz
www.klplan.cz



HP:

Ing. Libor Kubát

40 000= ***m.n.m BPV

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:

Ing. DANIEL FLORIÁN

VEDOUcí DÍLČÍ ČÁSTI:

Ing. DANIEL FLORIÁN

Číslo výkresu:

D.1.4.1.02