

ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV


LEGENDA

- 1

STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍK tv
DODÁVKA ÚT
- 2

EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM
OBJEM 50L
- 3

CIRKULAČNÍ ČERPADLO
DN 25
DOPRAVNÍ VÝŠKA 7m
NAPĚTÍ 230V
- POTRUBÍ STV 8°C
- POTRUBÍ TV 55°C
- POTRUBÍ CIRKULACE 45°C

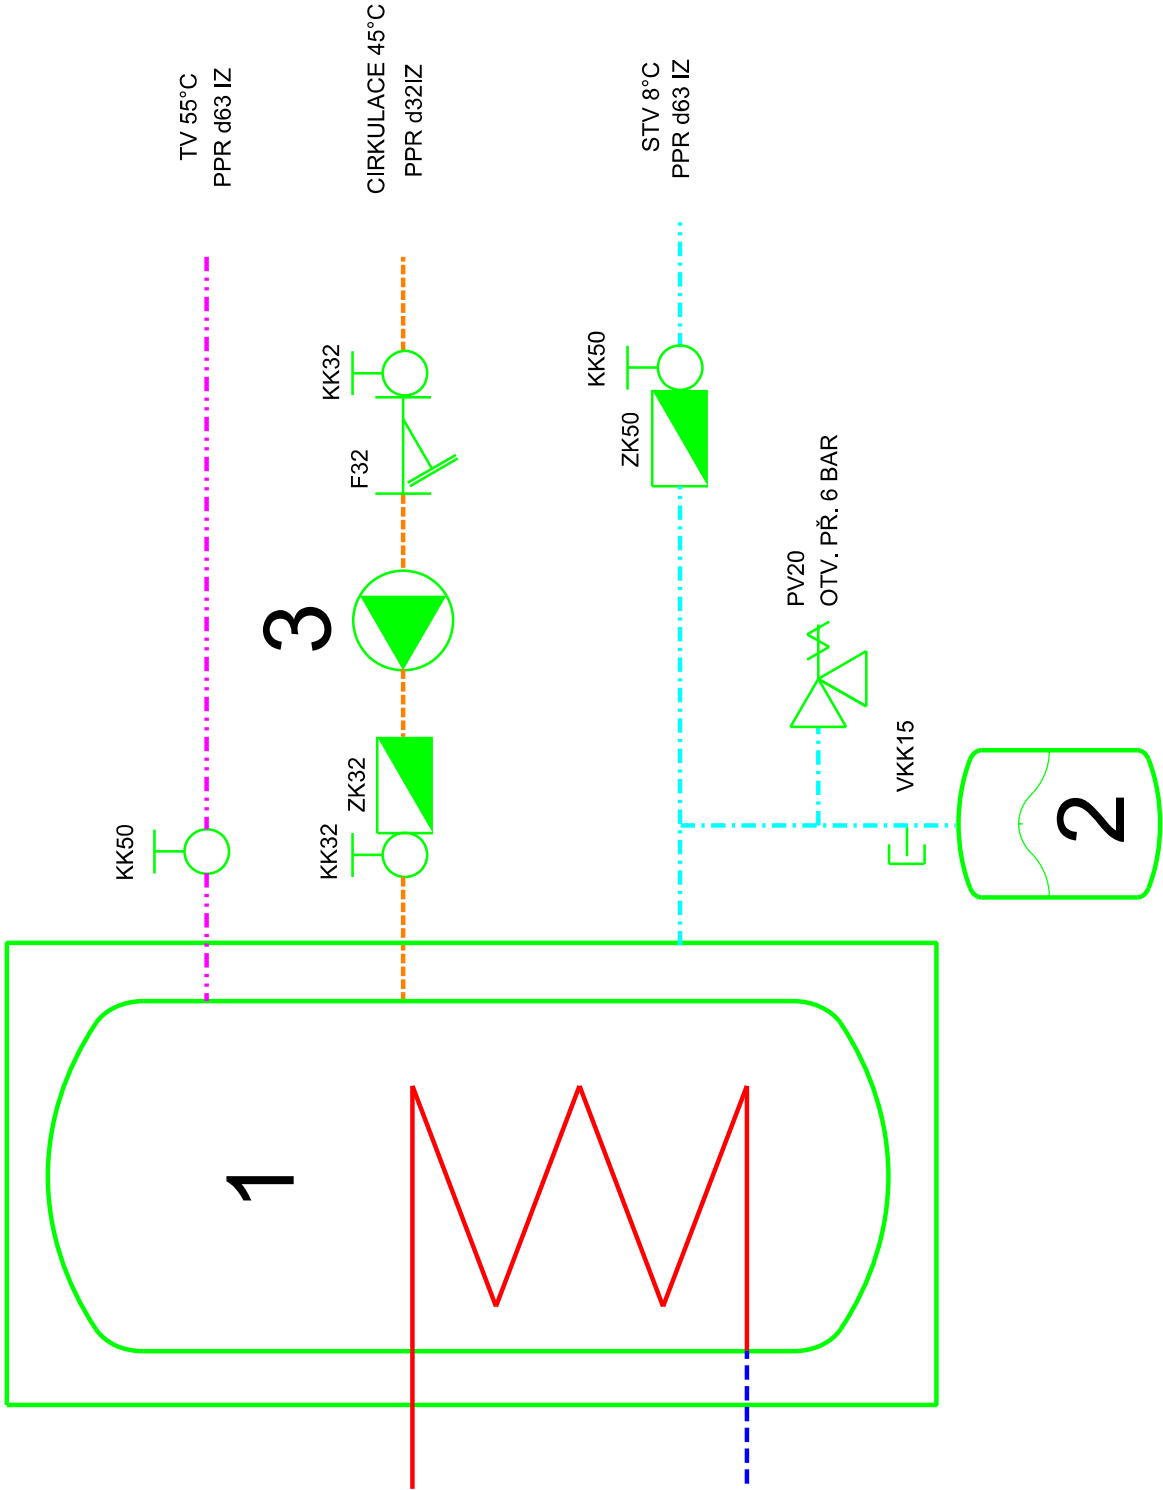

| Č. REVIZE | DATUM REVIZE | POPIS REVIZE |
|-----------|--------------|-----------------|
| - | 2023-09-15 | Východní vydání |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR | | UL B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR | |
| D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV | |
| KL-PLAN projektový ateliér KL-PLAN s.r.o. T: +420 777821078 info@klplan.cz www.klplan.cz | | Investor | Město Nový Bor, Náměstí Míru 1 |
| | | | 473 01 Nový Bor |
| | | | IČ 00260771 |
| HIP: | Ing. Libor Kubát | Místo stavby | Nový Bor |
| ±0,000= ***m.n.m BPV | | Kraj | Liberecký |
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: | Ing. DANIEL FLORIÁN | Číslo zakázky | 10-2023/LK-DPS |
| VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI: | Ing. DANIEL FLORIÁN | Měřítko | - |
| | | Účel PD | Dokumentace pro provádění stavby |
| | | | Číslo výkresu: |
| | | | D.1.4.1.06 |